



NOVA100° SERIES
DIGITAL CONTROLLER
ST120°사용설명서

저희 (주)삼원테크놀로지 제품을 구입하여 주셔서 감사합니다.
이 기기는 온도컨트롤러로서 안전을 위하여 본 사용설명서를 반드시 읽고 사용하고, 제품 문외 및 기술상담은 당사 영업부로 연락바랍니다.

Tel : +82-32-326-9120 FAX : +82-32-326-9119
http://www.samwontech.com E-mail : webmaster@samwontech.com
경기도 부천시 원미구 송내대로 388, 202-703 (약대동, 테크노파크)

ST6594MD_R0

안전에 관한 주의사항


본 사용설명서에서 사용된 심볼 마크는 다음과 같습니다.

- 
CAUTION

취급주의 또는 *주의사항*을 표시합니다. 이 사항을 위반할 시, 사망이나 중상 및 기기의 심각한 손상을 초래할 수 있습니다.
- 
CAUTION

1. 감전될 위험이 있으므로 본 제품을 판매에 설치된 상태에서 통전 (전원ON) 후 조작하여 주십시오.
2. 노이즈의 원인이 되는 기기 혹은 배선을 본 제품의 가까이에 두지 마십시오.
3. 제품을 경사지게 설치하지 마십시오.
4. 배선시에는 모든게기의 전원을 차단시킨 후 배선하여 주십시오.
5. 정격(100~240VAC, 50/60Hz, 10VA max) 이외의 전원을 사용할 시 감전 및 화재의 위험이 있습니다. (단, DC 전원은 24V DC, 41VA Max에서 동작)
6. 젖은 손으로 작업하지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
7. 접지에 필요한 내용은 설치요령을 참조하십시오.
단 수도관, 가스관, 전화선, 피뢰침에는 절대로 접지하지 마십시오.
폭발 및 인화의 위험이 있습니다.
8. 제품은 10~50℃(밀착 설치시 최대 40℃), 20~85%RH(결로되지 않을 것)의 범위의 장소에서 사용하여 주시기 바랍니다.

표시부 및 키 조작

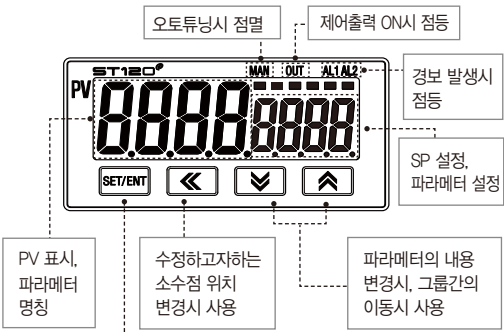


- 설정내용의 등록 및 파라미터 선택시 사용
- 운전화면에서 표시 화면 변경시 사용
- 운전화면에서 SET을 3초 이상 누름 → "설정화면" 으로 이동
- 설정화면에서 SET을 3초 이상 누름 → "운전화면" 으로 이동

경보 종류

번호	종류	출력양식		대기동작		표시	번호	종류	출력양식		대기동작		표시
		정형	역접	무	유				정형	역접	무	유	
1	PV 상한	○		○		AH.F	13	편차 상한	○			○	DH.FS
2	PV 하한	○		○		AL.F	14	편차 하한	○			○	DL.FS
3	편차 상한	○		○		DH.F	15	편차 상한		○		○	DH.RS
4	편차 하한	○				DL.F	16	편차 하한		○		○	DL.RS
5	편차 상한		○	○		DH.R	17	상하한 편차범위 외	○			○	DO.FS
6	편차 하한		○	○		DL.R		18	상하한 편차범위 내	○			○
7	상하한 편차범위 외	○		○		DO.F	19		PV 상한		○		○
8	상하한 편차범위 내	○		○		DL.F	20	PV 하한		○		○	AL.RS
9	PV 상한		○	○		AH.R	21	TSP상한	○		○		TSP.H
10	PV 하한		○	○		AL.R	22	TSP하한	○		○		TSP.L
11	PV 상한	○			○	AH.FS	23	유지	○		○		SK.F
12	PV 하한	○			○	AL.FS	24	유지		○	○		SK.R

파라미터 전개도

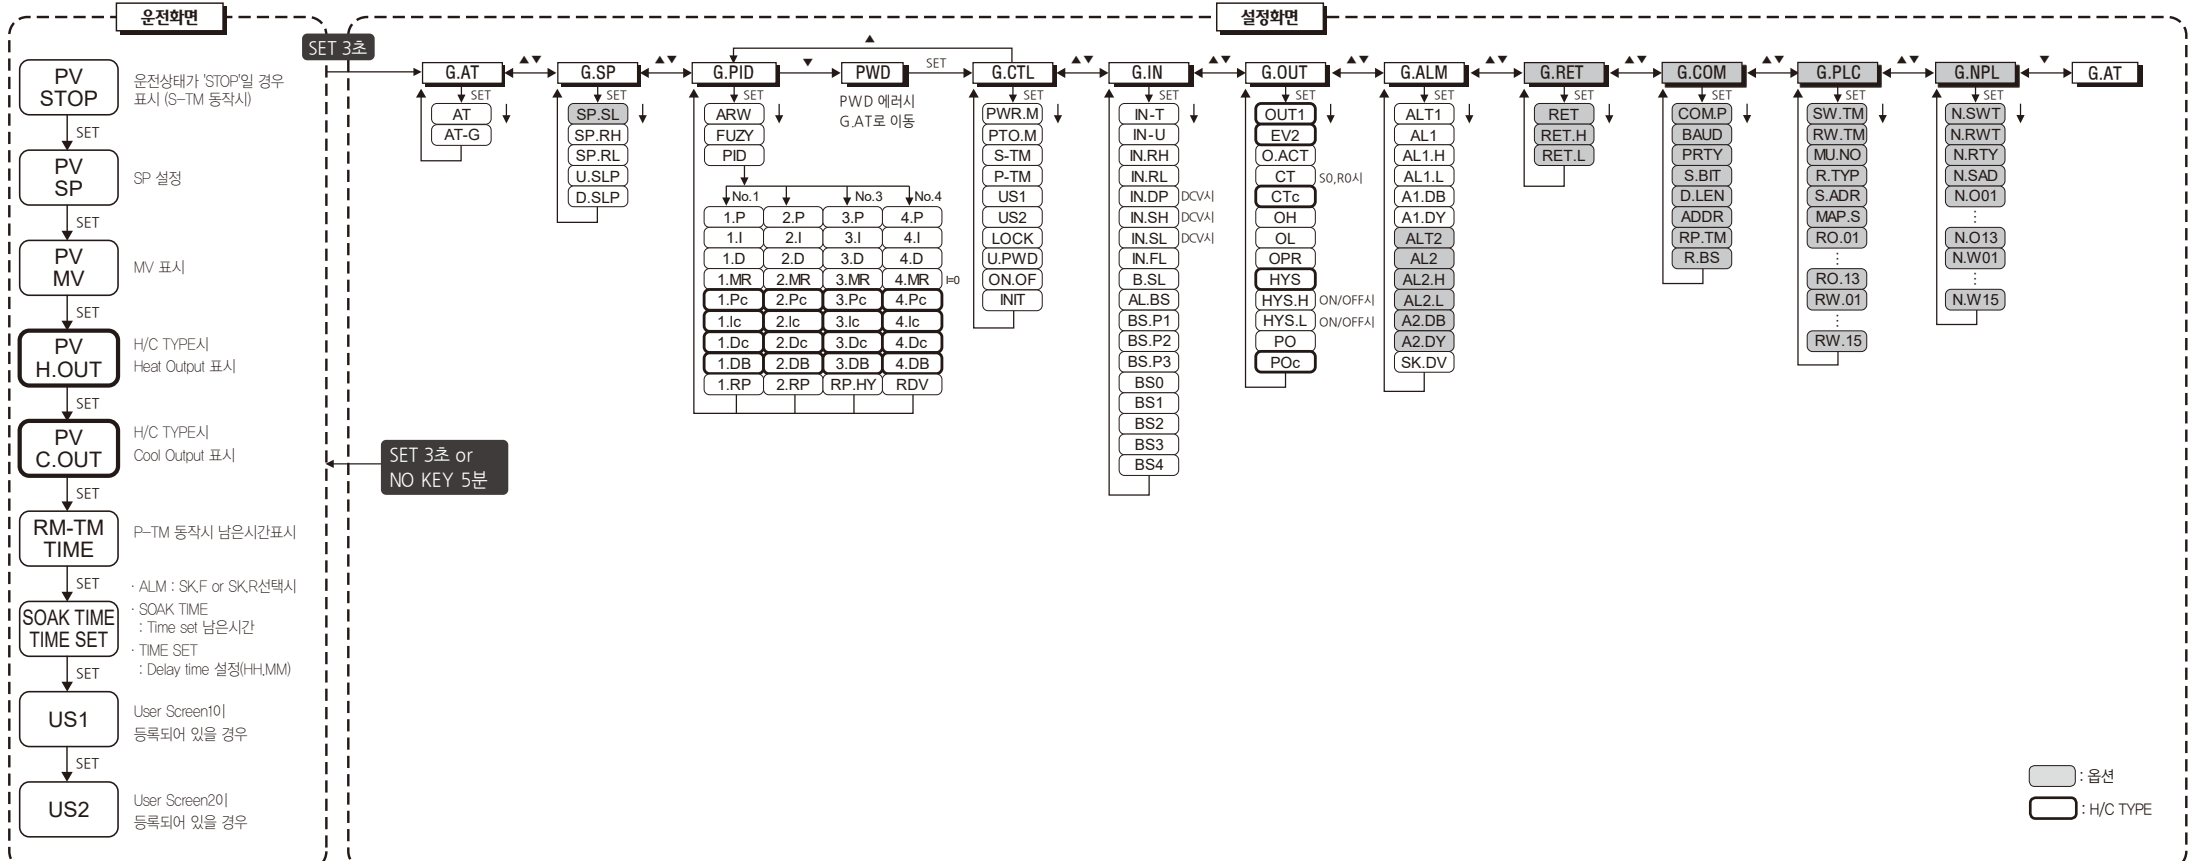


센서입력 종류

번호	종류	측정가능 온도범위(℃)	측정가능 온도범위(℉)	분류	표시
1	K1	-200 ~ 1370	-300 ~ 2500	T/C	TC,K1
2	K2	-199.9 ~ 999.9	0 ~ 2300		TC,K2
3	J	-199.9~999.9	-300~2300		TC,J
4	E	-199.9~999.9	-300~1800		TC,E
5	T	-199.9~400.0	-300~750		TC,T
6	R	0 ~ 1700	32 ~ 3100		TC,R
7	B	0 ~ 1800	32 ~ 3300		TC,B
8	S	0 ~ 1700	32 ~ 3100		TC,S
9	L	-199.9~900.0	-300~1600		TC,L
10	N	-200 ~ 1300	-300 ~ 2400		TC,N
11	U	-199.9~400.0	-300~750	RTD	TC,U
12	W	0 ~ 2300	32 ~ 4200		TC,W
13	Platinel II	0 ~ 1390	32 ~ 2500		TC,PL
14	C	0 ~ 2320	32 ~ 4200		TC,C
15	PTA	-199.9~650.0	-300~1200		PTA
16	PTB	0.0~400.0	32.0~750.0	PTC	PTB
17	PTC	-150.0~150.0	-199.9~300.0		PTC
18	PTD	-200 ~ 850	-300 ~ 1560		PTD
19	JPTA	-199.9~500.0	-199.9~999.9		JPTA
20	JPTB	-150.0~150.0	-199.9~300.0		JPTB
21	0.4 ~ 2.0V	0.400 ~ 2.000V(-1000 ~ 1999)		DCV	2V
22	1 ~ 5V	1.000 ~ 5.000V(-1000 ~ 1999)			5V
23	0 ~ 10V	0.00 ~ 10.00V(-1000 ~ 1999)			10V
24	-10 ~ 20mV	-10.00 ~ 20.00mV(-1000 ~ 1999)			20mV
25	0 ~ 100mV	0.0 ~ 100.0mV(-1000 ~ 1999)			100mV

※ 표시범위 : 하기범위의 -5% ~ +105%

경보동작

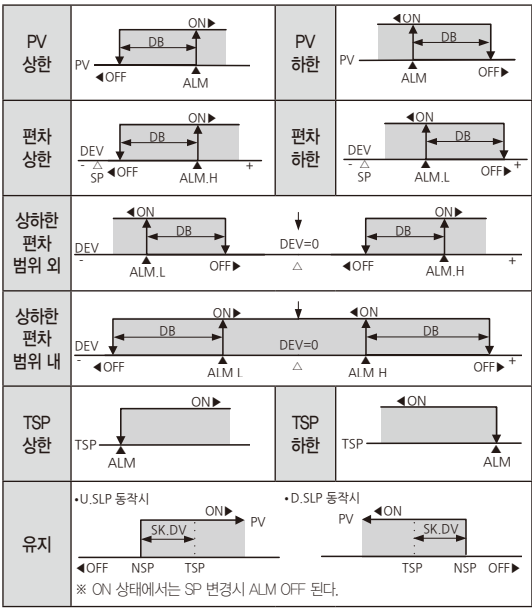

※ DEV : 편차

※ DB : 히스테리시스

파라미터 표

G.AT(오토튜닝 그룹)

기호	파라미터	설정범위	단위	초기치	표시 조건
AT	Auto tuning	OFF, ON	ABS	OFF	상시표시
AT-G	Auto tuning gain	0.1 ~ 10.0	ABS	1.0	상시표시

※ ON/OFF 모드 ON시 SKIP

G.SP(SP 그룹)

기호	파라미터	설정범위	단위	초기치	표시 조건
SP.SL	SP select	RSP, LSP	ABS	LSP	COM.P = SYN.S시
SP.RH	SP range high	EU(0.0 ~ 100.0%)	EU	EU(100.0%)	상시표시
SP.RL	SP range low	EU(0.0 ~ 100.0%)	EU	EU(0.0%)	상시표시
U.SLP	Up slope	OFF, EUS (0.0%+1digit ~ 100.0%)/min	EUS	OFF	상시표시
D.SLP	Down slope		EUS	OFF	상시표시

G.PID(PID 그룹)

기호	파라미터	설정범위	단위	초기치	표시 조건
ARW	Anti-reset wind-up	AUTO(0.0) ~ 200.0%	%	100.0%	상시표시
FUZY	Fuzzy select	OFF, ON	ABS	OFF	상시표시
PID	Pid number	MENU, 1 ~ 4	ABS	MENU	상시표시
#n.P	Proportional band	0.1 ~ 1000.0% H/C : 0.0(ON/OFF 제어), 0.1 ~ 1000.0%	%	10.0	상시표시
#n.I	Integral time	OFF, 1 ~ 6000 sec	ABS	120 sec	상시표시
#n.D	Derivative time	OFF, 1 ~ 6000 sec	ABS	30 sec	상시표시
#n.MR	Manual reset	-5.0 ~ 105.0%	%	50.0%	상시표시
#n.PC	Cool proportional band	0.0 (ON/OFF제어), 0.1 ~ 1000.0%	%	10.0	H/C Type시
#n.IC	Cool integral time	OFF, 1 ~ 6000 sec	ABS	120 sec	H/C Type시
#n.DC	Cool derivative time	OFF, 1 ~ 6000 sec	ABS	30 sec	H/C Type시
#n.DB	Dead band	-100.0 ~ 15.0%	%	3.0%	H/C Type시
1.RP	Reference point 1	EU(0.0%) ≤ 1.RP ≤ 2.RP ≤ EU(100.0%)	EU	EU(33.3)	PID = 1일 경우
2.RP	Reference point 2		EU	EU(66.7%)	PID = 2일 경우
RP.HY	Reference hysteresis	EUS(0.0 ~ 10.0%)	EUS	EUS(0.3%)	PID = 3일 경우
RDV	Reference deviation	EUS(0.0 ~ 100.0%)	EUS	EUS(0.0%)	PID = 4일 경우

※ #n = 1~4

G.CTL(제어 그룹)

기호	파라미터	설정범위	단위	초기치	표시 조건
PWR.M	Power mode	STOP, COLD, HOT	ABS	COLD	상시표시
PTO.M	Process timer operation mode	PV.SP, S-TM	ABS	PV.SP	상시표시
S-TM	Start time	OFF, 0.01 ~ 99.59 min	TIME	OFF	상시표시
P-TM	Process time	OFF, 0.01 ~ 99.59 min	TIME	OFF	상시표시
US1	User screen 1	OFF, D-Register No. (0001~1299)	ABS	OFF	상시표시
US2	User screen 2	OFF, D-Register No. (0001~1299)	ABS	OFF	상시표시
LOCK	Key lock	OFF, ON	ABS	OFF	상시표시
U.PWD	User password	0 ~ 9999	ABS	0	상시표시
ON.OF	ON/OFF mode	OFF, ON	ABS	OFF	상시표시
INIT	Parameter Initialization	OFF, ON	ABS	OFF	상시표시

G.IN(입력 그룹)

기호	파라미터	설정범위	단위	초기치	표시 조건
IN-T	Input sensor type	센서입력 종류 참조	ABS	TC,K1	상시표시
IN-U	Input unit	℃, ℉	ABS	℃	IN-T = TC or RTD
IN.RH	Input range high	센서입력 종류 참조	EU	EU(100.0%)	상시표시
IN.LP	Input range low	(IN.RH) IN.RL)	EU	EU(0.0%)	상시표시
IN.DP	Input dot position	0 ~ 3	ABS	1	IN-T = DCV
IN.SH	Input scale high	-10000 ~ 19999	ABS	100.0	IN-T = DCV
IN.SL	Input scale low	(IN.SH) IN.SL)	ABS	0.0	IN-T = DCV
IN.FL	Input sensor filter	OFF, 1 ~ 120	ABS	OFF	상시표시
B.SL	Burnout select	OFF, UP, DOWN	ABS	UP	상시표시
AL.BS	All bias value	EUS(-100.0 ~ 100.0%)	EUS	EUS(0.0%)	상시표시
BS.P1	Reference bias point 1	EU(0.0 ~ 100.0%)	EU	EU(100.0%)	상시표시
BS.P2	Reference bias point 2	IN.RL ≤ BS.P1 ≤ BS.P2 ≤ BS.P3 ≤ IN.RH	EU	EU(100.0%)	상시표시
BS.P3	Reference bias point 3		EU	EU(100.0%)	상시표시
BS0	Bias value for IN.RL point	EUS(-100.0 ~ 100.0%)	EUS	EUS(0.0%)	상시표시
BS1	Bias value for BS.P1 point	EUS(-100.0 ~ 100.0%)	EUS	EUS(0.0%)	상시표시
BS2	Bias value for BS.P2 point	EUS(-100.0 ~ 100.0%)	EUS	EUS(0.0%)	상시표시
BS3	Bias value for BS.P3 point	EUS(-100.0 ~ 100.0%)	EUS	EUS(0.0%)	상시표시
BS4	Bias value for IN.RH point	EUS(-100.0 ~ 100.0%)	EUS	EUS(0.0%)	상시표시

G.OUT(출력 그룹)

기호	파라미터	설정범위	단위	초기치	표시 조건
OUT1	Analog output 1	COOL, HEAT	ABS	HEAT	H/C Type시
EV2	Event output 2	COOL, HEAT	ABS	COOL	H/C Type시
O.ACT	Output direction Actuator	REV, FWD	ABS	REV	상시표시
CT	Cycle time	1 ~ 300 sec	ABS	2sec	SQ, RO시
CTC	Cool cycle time	1 ~ 300 sec	ABS	20sec	H/C Type시
OH	Output High Limit	(OL + 1Digit) ~ 105.0% H/C : Heat Output Limit	%	100.0%	상시표시
OL	Output Low Limit	-5.0% ~ (OH - 1Digit)	%	0.0%	상시표시
OPR	Output process rate	OFF, 0.1 ~ 100.0%/sec	ABS	OFF	상시표시
HYS	ON/OFF hysteresis	0.0 ~ 10.0%	%	0.5%	H/C Type시
HYS.H	ON/OFF high hysteresis	EUS(0.0 ~ 10.0%)	EUS	EUS(0.5%)	ON.OF = ON시
HYS.L	ON/OFF low hysteresis	EUS(0.0 ~ 10.0%)	EUS	EUS(0.5%)	ON.OF = ON시
PO	Heat preset output	-5.0 ~ 105.0% H/C : 0.0 ~ 105.0%	%	0.0%	상시표시
POC	Cool preset output	0.0 ~ 105.0%	%	0.0%	H/C Type시

G.ALM(경보 그룹)

기호	파라미터	설정범위	단위	초기치	표시 조건
ALT#n	Alarm #n type	경보 종류 참조	ABS	AH.F	상시표시
AL#n	Alarm #n set value	EU(-100.0 ~ 100.0%)	EU	EU(100.0%)	편차알람외
AL#n.H	Alarm #n set high deviation	EUS(-100.0 ~ 100.0%)	EUS	EUS(0.0%)	편차알람외
AL#n.L	Alarm #n set low deviation	EUS(-100.0 ~ 100.0%)	EUS	EUS(0.0%)	편차알람외
A#n.DB	Alarm #n hysteresis value	EUS(0.0 ~ 100.0%)	EUS	EUS(0.5%)	유지알람외
A#n.DY	Alarm #n delay time	0.00 ~ 99.59 mm.ss	TIME	0 sec	유지알람외
SK.DV	Soak deviation	EUS(0.0 ~ 10.0%)	EUS	EUS(0.0%)	SKF, SKR선택시

※ #n = 1~2

※ Alarm2 : 옵션

G.RET(전송출력 그룹)

기호	파라미터	설정범위	단위	초기치	표시 조건
RET	Retransmission type	LPS, PV, SP, MV	ABS	PV	옵션시
RET.H	Retransmission high limit	TC, RTD : IN.RL ~ IN.RH DCV : IN.SL ~ IN.SH (RET.L (RET.H)	EU	IN.RH (TC,RTD) IN.SH (DCV)	RET = PV or SP시
RET.L	Retransmission low limit				

G.COM(통신 그룹)


기호	파라미터	설정범위	단위	초기치	표시 조건
COM.P	Communication protocol	PCC0, PCC1, MBS.A, MBS.R, SYN.M, SYN.S, P.OMR, P.MIT, P.LG, P.YKO, P.KEN, P.SE	ABS	PCC1	옵션시
BAUD	Baud rate	9600, 19200, 38.4K, 57.6K, 115.2K	ABS	38.4K	옵션시
PRTY	Parity	NONE, EVEN, ODD	ABS	NONE	옵션시
S.BIT	Stop bit	1, 2	ABS	1	옵션시
D.LEN	Data length	7, 8	ABS	8	옵션시 and COMP = PCC0, PCC1 SYN.M시
ADDR	Address	1 ~ 99 (최대 31대까지 연결 가능)	ABS	1	옵션시
RP.TM	Response time	0 ~ 10 (x10ms)	ABS	0	옵션시
R.BS	Remote bias SP	EUS(-100.0 ~ 100.0%)	EUS	EUS(0.0%)	옵션시 and COMP = SYN.S시

※ 통신 설정 후에는 반드시 전원을 껐다 켜야 적용됩니다.

G.PLC(PLC 그룹)

기호	파라메터	설정범위	단위	초기치	표시 조건
SW,TM	Send delay time	0~50	ABS	10	COMP = PLC시
RW,TM	Receive delay time	500~1000	ABS	1000	COMP = PLC시
MU,NO	Max number of connections	1~31	ABS	1	COMP = PLC시
R,TYP	Register type	0~3	ABS	0	COMP = PLC시
S,ADR	Start address	0~FFFF	ABS	03E8	COMP = PLC시
MAP,S	Data map select	MAS,M, LOC,M	ABS	MAS,M	COMP = PLC시
RO,01	Read address 01	OFF, 0~200	ABS	151	COMP = PLC시
:	:	:	:	:	:
RO,13	Read address 13	OFF, 0~200	ABS	OFF	COMP = PLC시
RW,01	Write address 01	OFF, 0~150	ABS	1	COMP = PLC시
:	:	:	:	:	:
RW,15	Write address 15	OFF, 0~150	ABS	OFF	COMP = PLC시

전원 배선

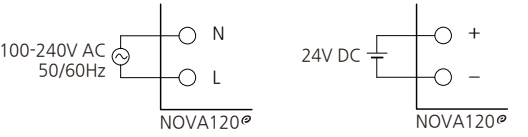

- 전원배선은 비닐절연전선 0.9~2.0㎟ (최대정격전압 300V)와 동등 이상의 성능을 가진 케이블 또는 전선을 사용하여 배선하여 주십시오.
- 이상 상황 발생에 대비하여 주전원 차단 장치를 사용하십시오.

CAUTION

- 전원배선의 경우, L상과 N상(DC전원 일 경우, +상과 -상)을 반드시 지켜서 연결해 주십시오. 오동작 및 제품 파손의 원인이 될 수 있습니다.
- 감전될 위험이 있으므로 사용단자를 배선할 때에는 반드시 NOVA120[®] 본체의 전원 및 외부공급 전원을 OFF하여 주십시오.
- DC전원은 24V DC, 4.1VA Max 에서 동작합니다.

결선 케이블 권장 사양

- 결선케이블 권장 사양(3~9번 단자) : AWG26~16 (0.13㎟ ~ 1.3㎟)


CAUTION

통전중에는 감전될 위험이 있으므로 절대로 단자에 접촉되지 않도록 하고, 반드시 주전원을 차단시킨 후 배선을 하여 주십시오.


사용하지 않는 단자에 접속을 하는 경우에는 시스템의 손상이나 오동작 등 이상동작이 발생할 수 있으므로 결선하지 않도록 주의하여 주십시오.

측정입력 배선

- ① 측온저항체 입력 (RTD INPUT) ② 직류전압 입력(DC VOLTAGE INPUT)

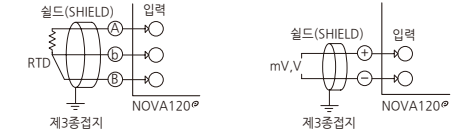


- ③ 직류전류 입력 (DC CURRENT INPUT)



제어출력 배선

- ① 전압펄스출력(SSR)/전류출력(SCR) ② 전송출력(RET)

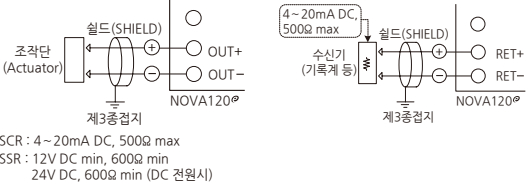


CAUTION

감전될 위험이 있으므로 제어출력 배선, 조작단 설치 및 제거시에는 반드시 본체 전원 및 외부공급전원을 OFF하여 주십시오.


외부접점출력 배선

- 보조 릴레이와 솔레노이드 밸브와 같은 인덕턴스(L) 부하를 사용하는 경우에는, 오동작 및 릴레이 고장의 원인이 되므로 반드시 스파크 제거용의 서지 억제기(SURGE SUPPRESSOR) 회로로 하여 CR 필터(AC 사용시) 또는 다이오드(DIODE)(DC 사용시)를 병렬로 삽입하여 주시기 바랍니다.
- CR 필터 권장품
 - 성호전자 : BSE104R120 25V (0.1u+120Ω)
 - HANA PARTS CO. : HN2EAC
 - 松尾電機(株) : CR UNIT 953, 955 etc
 - (株)指月電機製作所 : SKV, SKVB etc
 - 信英通信工業(株) : CR-CFS, CR-U etc

- ① DC 전원시



- ② AC 전원시




CAUTION

- 감전될 위험이 있으므로 외부접점출력 배선할 경우, 반드시 본체 전원 및 외부공급전원을 OFF하여 주십시오.
- 다이오드(DIODE), CR 필터 연결 인덕턴스(L) 부하 단자(SOCKET)에 직접 연결하여 주십시오.
- 보조 릴레이 연결 보조 릴레이 코일(COIL) 정격은 컨트롤러의 접점용량 이하의 것을 사용하여 주십시오. (릴레이 접점용량: 250V AC 1A/30V DC 1A)

에러시 처리

에러 표시	에러 내용	조치사항
E.SYS	EEPROM, DATA 손실	수리의뢰
E.RJC	기준점점보상 센서 불량	수리의뢰
SP 소수점 점멸	통신상태 불량	통신화선 체크
S.OPN	센서 단선	센서 체크
E.AT	AT Time Out(27h 이상)	프로세스 체크

통신(RS485) 배선

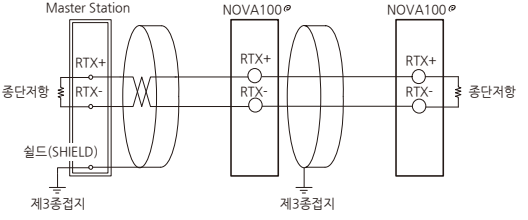


- SLAVE측(NOVA100[®])은 최대 31대까지 멀티드롭(MULTIDROP)접속이 가능합니다.
- 통신로의 양단에 있는 자국 또는 친국에는 반드시 종단저항(200Ω 1/4W)을 접속 하여 주십시오.


CAUTION

감전될 위험이 있으므로 통신배선할 경우, 반드시 본체 전원 및 외부공급전원을 OFF하여 주십시오.


단자배치 및 외부결선도

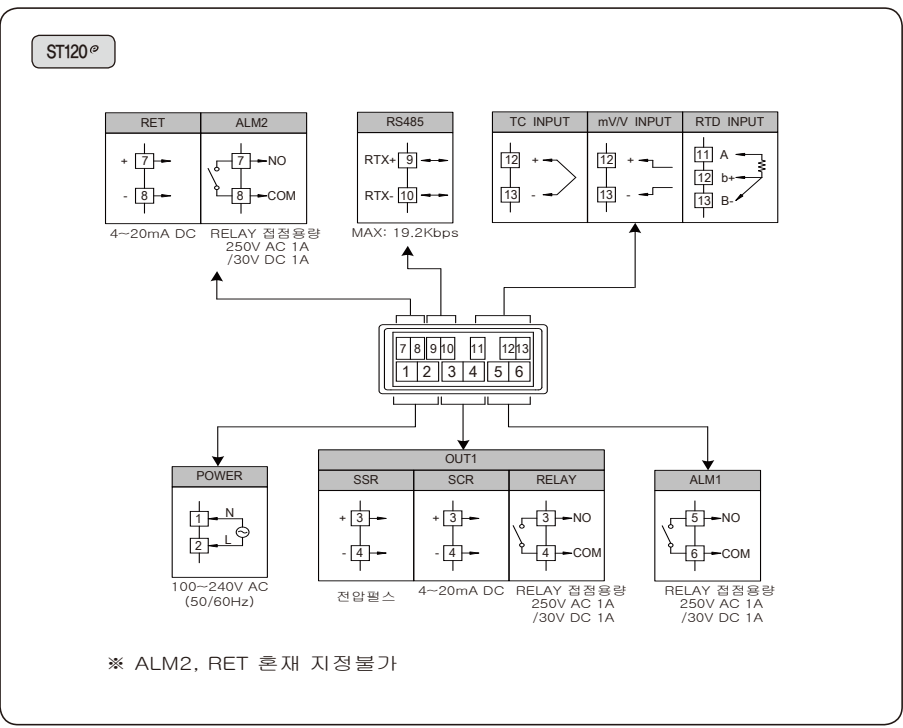

외형치수 및 판넬 커팅 치수

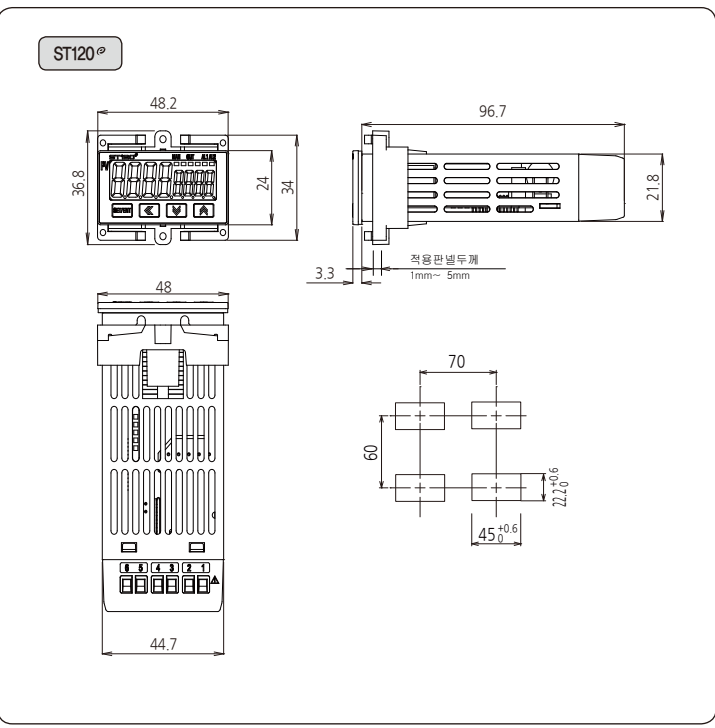

MOUNT 부착방법

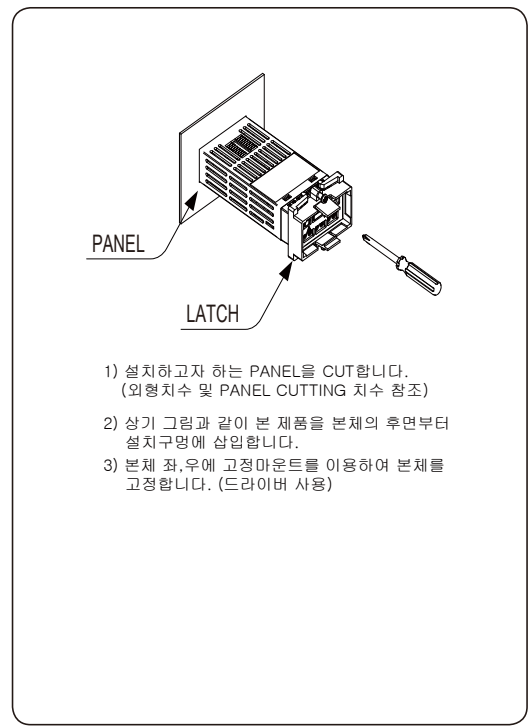

- 설치하고자 하는 PANEL을 CUT합니다. (외형치수 및 PANEL CUTTING 치수 참조)
- 상기 그림과 같이 본 제품을 본체의 후면부터 설치구멍에 삽입합니다.
- 본체 좌,우에 고정마운트를 이용하여 본체를 고정합니다. (드라이버 사용)