

TEMI2000 SERIES

조작 설명서 (향온 · 향습 프로그래머블 컨트롤러)



WELCOME

Thank you for purchasing of furnace controller production.
Please use after read instruction manual for safety.
Free to contact to our sales. Ok for
production inquiry and after service.



VARIOUS



SAMWON
Promising the Best

향온 · 향습 프로그래머블 컨트롤러로서 고화질 TFT-LCD 터치화면과 SD카드를 지원하며
일반 제어와 가열 · 냉각 제어 기능을 갖춘 제품입니다.

<http://www.samwontech.com>

Being the controller market leader in the 21st century with the best technology



저작권

Copyright© 2012 (주)삼원테크놀로지

이 조작 설명서는 저작권법에 의해

보호 받는 저작물입니다.

(주)삼원테크놀로지의 사전 서면 동의 없이
사용 설명서의 일부 또는 전체를 복제, 공중
송신, 배포, 번역하거나 전자 매체 또는 기계가
읽을 수 있는 형태로 바꿀 수 없습니다.





본서는 TEMI2000 Series의 공용 설명서입니다.

목차

| | | | |
|---------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 01. 조작 및 설정 | 4 | 06. 프로그램 설정 | 48 |
| 1-1. 기본 운전 흐름도 | 4 | 6-1. 프로그램 패턴설정 | 49 |
| 1-2. 설정 버튼 동작 | 5 | 6-2. 패턴 반복설정 | 54 |
| 1-3. 파라메터 설정방법 | 6 | 6-3. 파일 편집 | 56 |
| 02. 메인 화면 | 9 | 6-4. 타임시그널 동작 | 59 |
| 03. 그래프 표시 및 저장 설정 | 12 | 6-5. 대기동작 | 62 |
| 3-1. 패턴 그래프 표시 | 12 | 6-6. 실험명칭 설정 | 64 |
| 3-2. 지시값(PV) 그래프 보기 | 15 | | |
| 3-3. 지시값(PV) 그래프 저장 설정 | 18 | | |
| 3-4. SD 메모리 저장 설정 | 20 | | |
| 04. 운전상태 화면 설정 | 23 | 07. 예약운전 설정 | 66 |
| 4-1. 정치 운전 | 23 | | |
| 4-2. 프로그램 운전 | 30 | | |
| 4-3. 오토튜닝과 튜닝점 | 40 | | |
| 05. 운전 동작 설정 | 42 | 08. 화면표시 설정 | 71 |
| 5-1. 운전방식 설정 | 42 | 8-1. 화면표시 설정 | 71 |
| 5-2. 퍼지 동작 | 44 | 8-2. 터치스크린 교정 설정 | 72 |
| 5-3. 설정값 변화율(SLOPE) 동작 | 45 | 8-3. DI 에러 발생이력 보기 | 74 |
| | | 09. 통신 에러 | 77 |

01. 안전에 관한 주의(지시)사항

.... 당사의 항온·항습 프로그래머블 컨트롤러(TEM2000 series)를 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 본 조작설명서는 본 제품의 조작방법에 관하여 기술합니다.

본 조작설명서에 관한 주의사항

- 본 조작설명서는 최종 사용자가 항상 소지할 수 있도록 전달하여 주시고 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
- 본 제품은 조작설명서를 충분히 숙지한 후 사용하여 주십시오.
- 본 조작설명서는 제품에 대한 상세기능을 자세하게 설명한 것으로, 조작설명서 이외의 사항에 대해서는 보증하지 않습니다.
- 본 조작설명서의 일부 또는 전부를 무단으로 편집 또는 복사하여 사용할 수 없습니다.
- 본 조작설명서의 내용은 사전통보 또는 예고 없이 임의로 변경될 수 있습니다.
- 본 조작설명서는 만전을 기하여 작성되었지만, 내용상 미흡한 점 또는 오기, 누락 등이 있는 경우에는 구입처(대리점 등) 또는 당사 영업부로 연락하여 주시면 감사하겠습니다.

본 제품의 안전 및 개조(변경)에 관한 주의사항

- 본 제품 및 본 제품에 연결하여 사용하는 시스템의 보호 및 안전을 위하여, 본 조작설명서의 안전에 관한 주의(지시)사항을 숙지하신 후 본 제품을 사용하여 주십시오.
- 본 조작설명서의 지시에 의하지 않고 사용 또는 취급된 경우 및 부주의 등으로 인하여 발생된 모든 손실에 대하여 당사는 책임을 지지 않습니다.
- 본 제품 및 본 제품에 연결하여 사용하는 시스템의 보호 및 안전을 위하여, 별도의 보호 또는 안전회로 등을 설치하는 경우에는 반드시 본 제품의 외부에 설치하여 주십시오.
- 본 제품의 내부에 개조(변경) 또는 추가하는 것을 금합니다.
- 임의로 분해, 수리 개조하지 마십시오. 감전, 화재 및 오동작의 원인이 됩니다.
- 본 제품의 부품 및 소모품을 교환할 경우에는 반드시 당사 영업부로 연락을 주십시오.
- 본 제품에 수분이 유입되지 않도록 해주십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 본 제품에 강한 충격을 주지 마십시오. 제품손상 및 오동작의 원인이 될 수 있습니다.

본 제품의 면책에 관하여

- 당사의 품질보증조건에서 정한 내용 이외에는, 본 제품에 대하여 어떠한 보증 및 책임을 지지 않습니다.
- 본 제품을 사용함에 있어 당사가 예측 불가능한 결함 및 천재지변으로 인하여 사용자 또는 제3자가 직접 또는 간접적인 피해를 입을 어떠한 경우라도 당사는 책임을 지지 않습니다.

본 제품의 품질보증조건에 관하여

- 제품의 보증기간은 본 제품을 구입한 날로부터 1년간이며, 본 사용설명서에서 정한 정상적인 사용상태에서 발생한 고장의 경우에 한해 무상으로 수리해 드립니다.
- 제품의 보증기간 이후에 발생한 고장 등에 의한 수리는 당사에서 정한 기준에 의하여 실비(유상) 처리 합니다.
- 아래와 같은 경우, 보증수리기간 내에서 발생한 고장이라도 실비로 처리합니다.
 - (1) 사용자의 실수나 잘못으로 인한 고장(예: 비밀번호 분실에 의한 초기화 등)
 - (2) 천재지변에 의한 고장(예: 화재, 수해 등)
 - (3) 제품 설치 후 이동 등에 의한 고장
 - (4) 임의로 제품의 분해, 변경 또는 손상 등에 의한 고장
 - (5) 전원 불안정 등의 전원 이상으로 인한 고장
 - (6) 기타
- 고장 등으로 인하여 A/S가 필요한 경우에는 구입처 또는 당사 영업부로 연락 바랍니다.

안전에 관한 심볼 마크



(가) “취급주의” 또는 “주의사항”을 표시합니다.

이 사항을 위반할 시 사망이나 중상 및 기기의 심각한 손상을 초래할 수 있습니다.

■ 제품 : 인체 및 기기를 보호하기 위하여 반드시 숙지해야 할 사항이 있는 경우에 표시됩니다.

■ 사용 설명서 : 감전 등으로 인하여 사용자의 생명과 신체에 위험이 우려되는 경우. 이를 막기 위하여 주의사항을 기술하고 있습니다.

(나) “접지단자”를 표시합니다.

■ 제품설치 및 조작 시 반드시 지면과 접지를 하여 주십시오.



(다) “보충설명”을 표시합니다.

■ 설명을 보충하기 위한 내용을 기술하고 있습니다.

(라) “참조사항”을 표시 합니다.

■ 참조하여야 할 내용과 참조 페이지에 대하여 기술하고 있습니다.

Part 01

조작 및 설정

| | |
|---------------|---|
| 1-1 기본 운전 흐름도 | 4 |
| 1-2 설정 버튼 동작 | 5 |
| 1-3 파라메터 설정방법 | 6 |



01. 조작 및 설정

본 제품은 사용자가 사용하기 쉽게 터치스크린 방식의 대화식 화면으로 설계된 항온·항습용 프로그래머를 컨트롤러입니다.

1-1. 기본 운전 흐름도

- 최초 제품 설치 완료 후 전원을 인가(ON) 하면, 로고화면과 초기화면이 순차적으로 표시된 후 프로그램 정지 화면으로 전환됩니다.
- 화면 로딩시 약 15초의 시간이 소요됩니다.
- 프로그램 정지 화면에서 좌측 상단에 있는 버튼을 누르면, 메인화면으로 전환됩니다.
- 초기화면의 변경은 [설치 메뉴얼]의 [14. 시스템 초기 설정]을 참조하여 주십시오.



로고화면



초기화면



프로그램 정지화면



메인화면

1-2. 설정 버튼 동작

| 버튼 종류 | 버튼 동작 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 설정값 | 정치 운전/정지화면에서 "설정값" 부분을 터치하며, 사용자가 원하는 설정값을 설정할 때 사용 |
| 패턴번호 | 프로그램 정지화면에서 "패턴번호" 부분을 터치하며, 사용자가 원하는 패턴번호를 설정할 때 사용 |
| 일반적인 수치나, 명칭입력에 사용 | |
| 다수의 종류에서 하나를 선택할 때 사용 | |
| 2~3개의 파라미터의 설정 중 하나를 선택할 때 사용(ON상태/OFF상태/비활성상태) | |
| 해당 파라미터의 사용유무를 선택할 때 사용(ON상태/OFF상태/비활성상태) | |
| 일반적인 화면전환에 사용 | |
| 동일 화면상에서 페이지의 증가나 감소에 사용 | |
| 동일 화면상에서 시간축의 증가나 감소에 의한 페이지 전환에 사용 | |

1-3. 파라메터 설정방법

- [1-2 설정 버튼 동작]에서 버튼을 선택하면 다음과 같은 설정값 입력기가 나타나며, 필요한 데이터값을 입력할 수 있습니다.
- 설정범위를 벗어난 데이터를 입력하게 되면, 에러음("삐삐빅")과 함께 입력값 표시창에 에러 메시지("LIMIT ERROR")가 나타납니다.

▶ 운전할 온도 설정
[-50.00 ~ 150.00] 50.00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ← BS | □ ESC |
| 7 | 8 | 9 | 0 | . | +/- | ✗ CLEAR | ENTER ↴ |

▲ 숫자만을 설정하기 위한 입력기

패턴 실험 명칭 및 DI 에러 이름을 설정하기 위한 입력기 ▶
DI 에러 명칭 입력기는 [설치 메뉴얼]의 [12. DI기능 및 동작 설정] 참조

▶ 세그먼트01의 타임 시그널
[0 ~ 17] 00 00 00 00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ← | CLR | □ ESC |
| 7 | 8 | 9 | 0 | TS1 | TS2 | TS3 | TS4 | ENTER ↴ |

▲ 타임시그널 설정을 위한 입력기

▶ DI1 발생시 표시명칭
[ALPHABET / NUMERIC]

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---------|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y | Z | () | # | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ← | CLR | □ ESC | |
| 7 | 8 | 9 | 0 | . | - | : | SP | ENTER ↴ | |

▶ 운전할 온도 설정
[-50.00 ~ 150.00] -50.00 LIMIT ERROR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ← BS | □ ESC |
| 7 | 8 | 9 | 0 | . | +/- | ✗ CLEAR | ENTER ↴ |

▲ 설정 범위를 벗어 났을때의 표시



터치키잠금(KEY LOCK) 해제

- "키잠금"이 "ON(잠김상태)" 되어 있는 경우에는 설정값이 입력되지 않으므로 "키잠금"을 OFF(잠김해제상태)"로 한 후 입력하십시오.
- 자세한 설정 방법은 [4. 운전동작 설정]을 참조 하십시오.

(1) 설정버튼 및 설정값에 대한 유효성방법

- 본 제품은 설정값 입력버튼을 누른 경우 또는 입력된 설정값의 유효성 여부를 소리로 확인할 수 있도록 다음과 같이 설계되어 있습니다.
- “삑” : 기본설정버튼을 누를때와 설정값이 정상적으로 입력되었을 때
- “삐비빅” : 설정값 입력기에 의한 입력된 값이 입력범위를 벗어났을 때
- 기본설정버튼 및 설정값 입력키를 누를 때 예리한 물건(연필등)이나 또는 강한 힘으로 무리하게 누르지 마십시오.
기기의 오동작이나 터치판넬의 파손 등의 원인이 될 수 있습니다.

(2) 설정값 입력방법

- 본 제품에서 사용되는 모든 입력값은 설정값 입력키, 테스트명 입력키 및 타임시그널 입력키에 의해 설정됩니다.
- 설정값 입력키는 [1~2 설정 버튼 동작]에서 버튼을 누르면 나타나며, 설정하고자 하는 값을 입력할 수 있습니다.
- 타임시그널 입력키는 [7~4 타임시그널 동작]을 참조하여 주시기 바랍니다.
- DI 에러 명칭 입력키는 [설치 메뉴얼]의 [12. DI기능 및 동작 설정]을 참조하여 주시기 바랍니다.



예) 설정값 입력방법

해당 화면에서 설정값 입력버튼을 누릅니다. 해당 숫자를 차례 (ⓐ→ⓑ→ⓒ→ⓓ→ⓔ)로 누른 후 마지막으로 “ENTER” 키(ⓐ)를 누릅니다.

- | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | “파라메터”를 표시 |
| ② | “설정범위”를 표시 |
| ③ | “설정값 표시창”을 표시 • 설정범위를 벗어났을 경우 “LIMIT ERROR”가 표시 • 설정단위의 오류가 있을 경우 “INPUT ERROR”가 표시 |
| ④ | 입력을 중지하고 원래 화면으로 복귀하고자 할 때 사용 |
| ⑤ | 입력값을 저장하고 원래 화면으로 복귀 |
| ⑥ | 소수점을 입력할 때 사용 |
| ⑦ | 부호(+-)를 입력하고자 할 때 사용 |
| ⑧ | 입력값을 한자씩 지울때 사용 |
| ⑨ | 입력값을 모두 지우고자 할 때 사용 |
| ⑩ | 기준에 입력된 설정값을 표시 |

Part
02

메인 화면9



02. 메인 화면

[그림 2-1] 메인화면



[그림 2-2] 메인화면 #2



| 번호 | 지시내용 | 내용설명 |
|----|----------|---------------------------------------------------|
| ① | 그래프 & 저장 | 그래프 표시 및 그래프 기록, SD카드 기록 사용 유/무를 설정할 수 있는 화면으로 이동 |
| ② | 운전상태 화면 | 운전화면으로 이동 |
| ③ | 운전동작 설정 | 부기기능 및 운전방식 설정화면으로 이동 |
| ④ | 프로그램 설정 | 프로그램 설정 메뉴 화면으로 이동 |
| ⑤ | 예약운전 설정 | 현재 시각 및 예약 운전 시각 설정화면으로 이동 |


| 번호 | 지시내용 | 내용설명 |
|----|----------|--------------------------------------------------------|
| ⑥ | 화면표시 설정 | 밸라이트 절전, 습도 표시, 밝기, 내부 메모리를 설정할 수 있는 화면으로 이동 |
| ⑦ | 부저음 설정 | 부저음 사용 유/무를 설정 • 미사용으로 설정되어 있어도 DI 에러시 발생하는 부저음은 동작 |
| ⑧ | 화면 언어 설정 | 사용할 언어를 설정 (영문, 국문, 간체, 번체, 일본어, 러시아 언어 선택 가능) |

Part 03

그래프 표시 및 저장 설정

| | |
|-----------------------------|----|
| 3-1 패턴 그래프 표시 | 12 |
| 3-2 자시값(PV) 그래프 보기 | 15 |
| 3-3 자시값(PV) 그래프 저장 설정 | 18 |
| 3-4 SD 메모리 저장 설정 | 20 |

그래프 표시 및 저장 설정

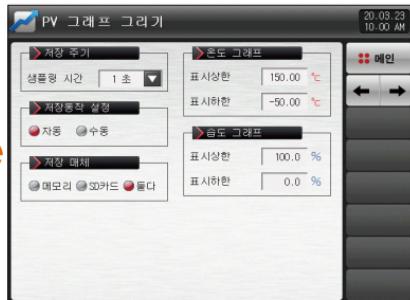



03. 그래프 표시 및 저장 설정

3-1. 패턴 그래프 표시

- [그림2-1 메인화면]에서 좌측상단에 있는 [그래프 & 저장]을 선택하면 [그림3-2 그래프 & 저장 제 1 화면(패턴그래프 표시)]으로 전환 됩니다.
- 본 화면은 프로그램운전시 온도 · 습도 운전패턴과 진행 시간을 그래프로 표시합니다.
- [그림6-2 패턴편집 화면]에서 입력된 패턴을 그래프로 표시하는 화면 입니다.
- 그래프가 진행중에도 온도 · 습도의 체크() 및 **패턴번호** **1**, **표시시간** **30 분** **▼** 을 변경할 수 있습니다.



- ① 그래프 설정 메뉴를 표시
- 그래프메뉴 버튼의 ON/OFF 동작에 따라서 하단에 패턴그래프 동작에 관련된 파라미터 표시
- ② 현재 진행중인 그래프에서 체크된 버튼을 누르면 그래프 화면에서 온도(적색)가 없어지고, 다시 버튼을 누르면, 그래프 화면에서 온도(적색)가 표시
- 운전중에도 , 버튼을 사용
- ③ 현재 진행중인 그래프에서 체크된 버튼을 누르면 그래프 화면에서 습도(파랑색)가 없어지고, 다시 버튼을 누르면, 그래프 화면에서 습도(파랑색)가 표시
- 운전중에도 , 버튼을 사용
- ④ 표시할 패턴번호를 설정
- 1 (패턴번호) 버튼을 누르면 패턴번호를 설정할 수 있는 입력 키 표시
 - [그림 3-4 패턴번호 입력화면] 참조
- ⑤ 그래프 X축의 시간을 설정
- 30 분 ▼ (표시시간) 버튼을 누르면, X축 시간을 설정할 수 있는 입력 키 표시
 - 운전중일때도 X축 시간을 변경 가능
- ⑥ 현 화면에서 다음 화면으로 이동
- ⑦ 현 페이지에서 ▶▶ 버튼을 누르면, 시간축의 이전/다음 단계로 변경



- ① 운전중일때 현재 온도를 표시
- ② 운전중일때 현재 습도를 표시
- ③ 운전이 진행된 부분은 녹색으로 표시
- ④ [6-1 프로그램 패턴 설정]의 설정된 패턴의 진행시간을 표시



[그림 3-4] 패턴번호 입력화면

▣ 참조사항

- ▶ 그래프로 표시할 패턴번호를 입력하는 화면입니다.
- ▶ 운전중에도 패턴번호를 입력할 수 있습니다.

| 파라메터 | 설정범위 | 단위 | 초기값 |
|------|-----------------------------------------|-----|------|
| 패턴번호 | 1 ~ 120 | ABS | 1 |
| 표시시간 | 30 분, 1 시간, 3 시간, 6 시간, 12 시간, 24 시간 | ABS | 30 분 |

3-2. 자시값(PV) 그래프 보기

- [4-1(4) 정치운전 제 3 운전화면] 및 [4-2(4) 프로그램운전 제 3 운전화면]에서 기록한 데이터를 그래프로 표시하는 화면입니다.
- 화면 상단에 내부 메모리에 저장된 날짜와 시간을 표시합니다. [참조1]



- ① 온도(설정값, 자시값) 및 습도(설정값, 자시값)를 표시
- 체크된 버튼을 누르면, 그래프 화면에서 없어지고, 다시 버튼을 누르면, 그래프 화면에 표시
 - [그림 3-5, 그림 3-6 그래프 & 저장 설정 제 2 화면] 참조
- ② 키점금 / SD카드 / 저장 표시
- ③ : 현재 저장중인 그래프 화면을 바로 업데이트 하여 표시

- ④ 내부 메모리에 기록된 PV 파일을 SD 카드로 복사할때 방식 설정
- : 선택된 파일만 전송
 - : 전체 파일을 전송
- ⑤ 저장매체 표시를 설정
- : 메모리 카드 파일 표시
 - : SD 카드 파일 표시
- ⑥ 그래프 표시 방향을 설정
- : 세로로 표시
 - : 가로로 표시
- ⑦ 현 화면에서 다음 화면으로 이동
- ⑧ PV 파일 버튼을 누르면, 내부 메모리에 저장된 파일을 표시
- 현재 열려진 폴더나 파일은 빨간색으로 표시
- ⑨ 시간축을 확대 혹은 축소
- ⑩ 표시되는 PV 그래프 페이지의 시작과 끝으로 이동
- ⑪ 그래프 화면을 한 페이지씩 이동
- ⑫ 그래프 화면에서 파란색으로 된 선을 1DOT씩 아래/위로 이동
- 화면을 터치하게 되면, 파란색의 선이 이동하면서, 지시하는 곳의 값들을 표시
- ⑬ 내부 메모리에 기록된 PV파일을 SD 카드로 복사



[그림 3-6] 그래프&저장 설정 제 2 화면(그래프 표시 선택 안됨)



[그림 3-7] 그래프 방향에서 가로 설정할때 그래프 화면

▣ 참조사항

- ▶ 온도(설정값, 지시값) 및 습도(설정값, 지시값) 항목에서 선택항목이 없을 경우의 화면입니다.
- ▶ 내부 메모리에 저장된 파일을 표시하기 위한 화면입니다.
- ▶ 내부 메모리 저장은 [4-1(4) 정치운전 제 3 운전화면] 및 [4-2(4) 프로그램운전 제 3 운전화면]을 참조하여 주시기 바랍니다.

[그림 3-8] 그래프&저장 설정 제 2 화면(저장된 폴더표시)



[그림 3-9] 그래프&저장 설정 제 2 화면(저장된 파일표시)




- ① 내부 메모리에 기록된 PV파일을 SD 카드로 복사
- ② 내부 메모리에 저장된 파일 검색시 시작, 끝으로 이동
- ③ 내부 메모리에 저장된 파일 검색시 10개 단위로 위,아래로 이동
- ④ PV파일 닫기
- ⑤ 폴더로 이동

3-3. 자시값(PV) 그래프 저장 설정

- 이 화면은 [4-1(4) 정차운전 제 3 운전화면] 및 [4-2(4) 프로그램운전 제 3 운전화면]에서 그래프 기록시에 필요한 온도 · 습도의 표시 범위 및 샘플링 시간을 설정하는 화면입니다.

[그림 3-10] 그래프 & 저장 설정 제 3 화면

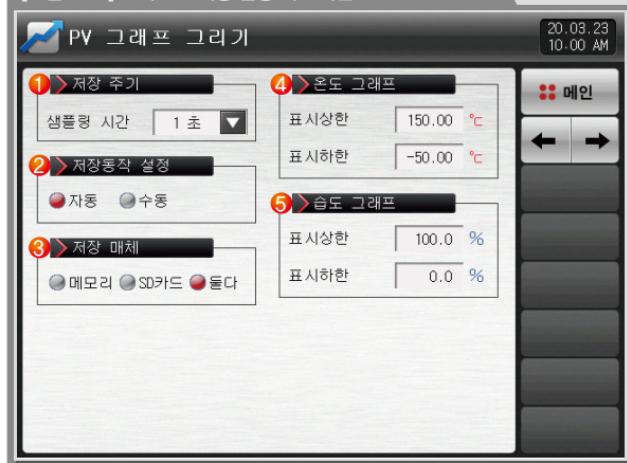

PV 그래프 저장 주기를 설정

- ① PV 그래프 저장중에는 변경 불가능
• 내부 메모리 저장시 샘플링 시간을 1초로 했을 때 약 31일 동안
저장 가능

내부메모리 및 SD 카드에 데이터 저장 유/무를 설정

- ② • 자동 : 운전/정지와 연동되어 자동으로 데이터를 저장
• 수동 : 운전 제 2화면에 있는 저장 키에 의해 수동으로 데이터를 저장

데이터가 저장될 저장매체를 설정

- ③ • 메모리 : 내부메모리에 저장
• SD카드 : SD카드에 저장
• 둘다 : 내부메모리 및 SD카드에 동시저장

온도 그래프의 표시범위를 설정

습도 그래프의 표시범위를 설정

| 파라메터 | 설정범위 | 단위 | 초기값 |
|-------------|-------------------------------|------|---------------|
| 샘플링 시간 | 1초, 2초, 5초, 10초, 20초, 30초, 1분 | ABS | 1초 |
| 저장동작 설정 | 자동, 수동 | ABS | 자동 |
| 저장 매체 | 메모리, SD카드, 둘다 | ABS | 둘다 |
| 온도 그래프 표시상한 | T.EU(-250 ~ 102.50%) | T.EU | T.EU(100.00%) |
| 온도 그래프 표시하한 | (온도 표시하한 < 온도 표시상한) | T.EU | T.EU(0.00%) |
| 습도 그래프 표시상한 | H.EU(0.0 ~ 100.0%) | H.EU | H.EU(100.0%) |
| 습도 그래프 표시하한 | (습도 표시하한 < 습도 표시상한) | H.EU | H.EU(0.0%) |



[그림 3-11] 저장주기 설정에서 샘플링 시간 설정화면

3-4. SD 메모리 저장 설정

- SD 카드에 패턴 및 파라메터 전송을 설정하는 화면입니다.
- SD 카드 옵션시에만 표시되는 화면입니다.

[그림 3-12] 그래프&저장 설정 제 4 화면



SD 카드와 TEM2000의 전송항목 및 전송방향을 설정

- 패 텐 : [6-1 프로그램 패턴설정]에서 설정된 패턴을 다운로드 및 업로드
- 파 라 : 설정된 파라메터를 다운로드 및 업로드
- 전 체 : 패턴 및 파라메터를 다운로드 및 업로드
- 다운로드 : TEM2000의 내부 데이터 중에서 선택된 전송항목을 SD 카드로 전송
- 업 로드 : SD 카드에 저장된 데이터 중에서 선택된 전송항목을 TEM2000으로 전송

①

현재 SD 카드 용량을 표시

- SD 카드가 삽입 되어 있을 경우에만 표시

②

SD카드로 데이터가 기록중이 아닐경우에, 버튼이 활성화 되며, 버튼을 누르면, 다운로드와 업로드 가능

③

| 파라메터 | 설정범위 | 단위 | 초기값 |
|------|------------|-----|------|
| 전송항목 | 패턴, 파라, 전체 | ABS | 패턴 |
| 전송방향 | 다운로드, 업로드 | ABS | 다운로드 |

Part
04

운전상태 화면 설정

| | |
|---------------------|----|
| 4-1 정치 운전 | 23 |
| 4-2 프로그램 운전 | 30 |
| 4-3 오토튜닝과 튜닝점 | 40 |

운전상태 화면 설정




[그림 4-1] 정치운전 제 1 정지화면



[그림 4-5] 정치운전 제 1 운전화면



[그림 4-7] 정치운전 제 2 운전화면(일반)



[그림 4-9] 정치운전 제 3 운전화면



[그림 4-8] 정치운전 제 2 운전화면(기열 · 냉각)



04. 운전상태 화면 설정

4-1. 정치운전

(1) 정치운전 제1정지화면

- [그림 2-1 메인화면]에서 운전상태 화면을 선택하면, “정치운전 제1정지화면”으로 전환 됩니다.
- [5. 운전동작 설정]에서 운전방식을 “정치”로 선택합니다.
- [그림 4-1 정치운전 제1정지화면]에서 우측 하단에 있는 버튼을 누르면, [그림 4-5 정치운전 제1운전화면]으로 전환 됩니다.
- 노이즈로 인하여 파라메터가 설정 안된경우 [그림4-2 노이즈로 인한 파라미터 설정 에러 화면]과 같이 표시 됩니다.
이 경우 전원 및 통신케이블 관련하여 노이즈 대책을 수립하여 사용 하시기 바랍니다.



[그림 4-1] 정치운전 제1정지화면



[그림 4-2] 노이즈로 인한 파라미터 설정 에러화면



[그림 4-3] 운전할 온도 설정값 입력키 화면

| 파라메터 | 설정범위 | 단위 | 초기값 |
|------------|----------------------|------|-------------|
| 온도 설정값(SP) | T.EU(0.00 ~ 100.00%) | T.EU | T.EU(0.00%) |
| 습도 설정값(SP) | H.EU(0.0 ~ 100.0%) | H.EU | H.EU(0.0%) |

※ T.EU : 온도측 센서 입력값 범위

※ H.EU : 습도측 센서 입력값 범위

※ [공학단위] 참고



[그림 4-4] 운전할 습도 설정값 입력키 화면

▣ 참조사항

- ▶ 온도측 설정값을 입력하는 방법은 **설정값 50.00** 버튼을 누르면, [그림 4-3 운전할 온도 설정값 입력키 화면]과 같이 활성화 됩니다.
- ▶ 습도측 설정값을 입력하는 방법은 **설정값 20.0** 버튼을 누르면, [그림 4-4 운전할 습도 설정값 입력키]와 같이 활성화 됩니다.
- ▶ 온도 · 습도 설정값에 대한 입력이 완료 되면 **▶ 흐름** 버튼을 선택하여 정치 운전을 실행합니다.

(2) 정치운전 제1 운전화면

- 운전 중에도 “설정값” 부분을 터치하게 되면, 운전할 목표값 설정 입력기가 활성화 됩니다.
- 측정값, 설정값을 표시하는 화면입니다.

[그림 4-5] 정치운전 제1 운전화면




- 운전 상태를 표시
 - 운전 중에는 화살표가 시계방향으로 회전
- 제어할 온도 설정값(SP)을 표시
- 현재 온도 지시치(PV)를 표시
- 현재 습도 지시치(PV)를 표시
- 전체화면 버튼

- 제어할 습도 설정값(SP)을 표시
- 현재 날짜/시간을 표시하며, 이곳을 누르면 LCD 백라이트 꺼짐
 - 정지 상태에서 백라이트 꺼짐시 우측 상단 LED 적색 점등
- [그림 2-1 메인화면]으로 이동
 - 메인버튼 제작 설정시, 암호를 입력할 수 있는 키패드가 표시
 - [그림 5-2 메인버튼 제작 설정시 화면]참조
- 현 화면에서 다음 화면으로 이동
- 현재 온도 설정값(SP)으로 오토튜닝을 실행 또는 해제
 - [설치 메뉴얼]의 [9. PID그룹]에서 튜닝 버튼의 표시 유/무를 설정
- 현재 습도 설정값(SP)으로 오토튜닝을 실행 또는 해제
 - [설치 메뉴얼]의 [9. PID그룹]에서 튜닝 버튼의 표시 유/무를 설정
- 사용자 버튼
 - [설치 메뉴얼]의 [14. 시스템 초기 설정]에서 사용 유/무를 설정 가능
 - 사용자 버튼을 사용할 경우 [설치 메뉴얼]의 [11. DO릴레이 설정]에서 사용자가 원하는 릴레이를 설정하여 사용
 - 예) 챔버의 램프 점등에 사용
 - 정치 및 프로그램 운전/정지 화면에서 “사용자”버튼을 누르면, 설정된 릴레이가 동작
- 정치 운전/정지 버튼



[그림 4-6] 정치운전 제1운전 확대 화면

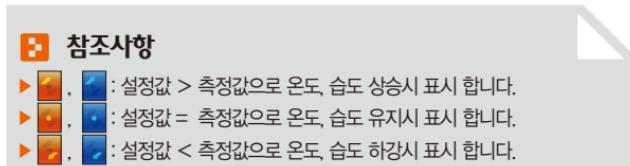

(3) 정치운전 제 2 운전화면

- 측정값, 설정값, 출력량 및 상태 표시 램프를 표시하는 화면입니다.
- 가열 · 냉각 제어시 “출력량” 부분을 터치하게 되면, 출력량, 가열량, 냉각량이 번갈아가면서 표시됩니다.

[그림 4-7] 정치운전 제 2 운전화면(일반)



① 상태램프를 표시하며 “ON”상태는 빨간색으로 표시하고, “OFF”상태는 진회색으로 표시

- [설치 메뉴얼]의 [14. 시스템 초기 설정]에서 상태 램프를 설정,
- [14. 시스템 초기 설정]에서 상태 램프 26개까지 설정

② 온도의 제어출력량(MV)을 표시하며, 가열 · 냉각 제어시 출력량 부분을 터치하면 출력량(MV), 가열량(H.MV), 냉각량(C.MV)이 번갈아가며 표시

[그림 4-8] 정치운전 제 2 운전화면(가열 · 냉각)



③ 습도의 제어출력량(MV)을 표시하며, 가열 · 냉각 제어시 출력량 부분을 터치하면 출력량(MV), 가열량(H.MV), 냉각량(C.MV)이 번갈아가며 표시

- [설치 메뉴얼]의 [9. PID그룹]에서도 적용된 PID그룹을 확인 가능

⑤ 정치 운전의 전체 진행시간을 표시

(4) 정치운전 제 3 운전화면

- 화면의 좌측 부분은 온도 · 습도의 측정값, 설정값을 표시합니다.
- (체크 박스는 데이터의 표시 여부를 설정합니다.
- 기록하고 있는 값들을 내부 메모리에 저장 하려면, 우측 중간에 있는 버튼을 누르면 됩니다.
- 내부 메모리에 저장된 파일중 중요한 파일은 SD 카드에 저장 하시기 바랍니다.
- [3~2 지시값(PV) 그래프 보기]를 참조하여 주시기 바랍니다.
- 현재 기록 되고 있는 온도 · 습도의 측정값, 설정값을 내부 메모리에 저장하는 중에는 SD 카드로 다운로드할 수 없습니다.



- ① 현재 운전중인 온도, 습도의 측정값, 설정값을 표시.
② 내부 메모리의 용량을 표시
• 샘플링 시간을 1초로 했을 경우 약 90일 동안 저장이 가능



- ③ 그래프 표시 방향을 설정
④ : 세로로 표시
⑤ : 가로로 표시
⑥ 현재 기록 되고 있는 온도, 습도의 측정값, 설정값을
메모리(내부메모리, SD 카드)에 저장하는 버튼

(5) 정치 시간설정 운전 종료화면

- [5. 운전동작 설정]에서 설정된 시간이 경과하여 운전이 종료되면, 아래의 화면처럼 “시간설정 운전이 종료되었습니다.”와 같은 메시지가 나타나면서 정치운전이 종료됩니다.
- 운전중에 “정지” 버튼을 눌러서 강제 종료하게 되면 메시지는 화면에 나타나지 않습니다.
- 운전종료시 운전종료를 나타내는 메시지가 표시될 경우 해당부분을 터치하면 메시지는 사라집니다.(프로그램 운전 종료시 동일)



[그림 4-11] 정치 시간설정 운전 종료화면

4-2. 프로그램 운전

(1) 프로그램운전 제 1 정지화면

- [그림 2-1 메인화면]에서 운전상태 화면을 선택하면, “프로그램운전 제 1 정지화면”으로 전환 됩니다.
- [5. 운전동작 설정]에서 운전방식을 “패턴”로 선택합니다.
- 패턴설정 방법은 [6-1 프로그램 패턴설정]을 참조하시기 바랍니다.
- [그림 4-12 프로그램운전 제 1 정지화면]에서 우측 하단에 있는  버튼을 누르면, [그림 4-14 프로그램운전 제 1 운전화면]으로 전환 됩니다.



[그림 4-12] 프로그램운전 제 1 정지화면



[그림 4-13] 운전할 패턴번호 설정 입력키 화면

▣ 참조사항

- ▶ 운전할 패턴번호 설정값을 입력하는 방법은 패턴번호 **I** 버튼을 누르면, [그림 4-13 운전할 패턴번호 설정 입력키 화면]과 같이 활성화 됩니다.
- ▶ 운전할 패턴번호 설정값에 대한 입력이 완료 되면 **▶운전** 버튼을 선택하여 프로그램 운전을 실행합니다.

| 파라메터 | 설정범위 | 단위 | 초기값 |
|------|-------|-----|-----|
| 패턴번호 | 1~120 | ABS | 1 |

⚠ 조작시의 주의점 CAUTION

- 화면에 표시된 패턴번호에 프로그램이 입력되어 있지 않으면, 운전이 실행되지 않습니다.
- [6-1 프로그램 패턴설정]참조


(2) 프로그램운전 제 1 운전화면

- 운전 중에는 패턴번호를 설정할 수 없습니다.
- 측정값, 설정값을 표시하는 화면입니다.




- 운전 상태를 표시
 - 운전 중에는 회선표가 시계방향으로 회전
- 제어할 온도 설정값(SP)을 표시
- 현재 온도 지시치(PV)를 표시
- 현재 습도 지시치(PV)를 표시
- 전체화면 버튼
- 제어할 습도 설정값(SP)을 표시

- 운전 시작시간 ~ 종료시간을 표시
- 현재 날짜/시간을 표시하며, 이곳을 누르면 LCD 백라이트 깨짐
 - 정지 상태에서 백라이트 깨짐시 우측 상단 LED 적색 점등
- [그림 2-1 메인화면]으로 이동
 - 메인버튼 제약 설정시, 암호를 입력할 수 있는 키패드가 표시
 - [그림 5-2 메인버튼 제약 설정시 화면] 참조
- 현 화면에서 다음 화면으로 이동
- 현재 진행중인 온도 · 습도의 설정값을 유지(HOLD ON) 또는 해제(HOLD OFF)
- 현재 진행중인 세그먼트를 종료하고, 다음 세그먼트로 강제 이동
- 현재 온도 설정값(SP)으로 오토튜닝을 실행 또는 해제
 - [설치 메뉴얼]의 [9. PD그룹]에서 튜닝 버튼의 표시 유/무를 설정
- 현재 습도 설정값(SP)으로 오토튜닝을 실행 또는 해제
 - [설치 메뉴얼]의 [9. PD그룹]에서 튜닝 버튼의 표시 유/무를 설정
- 사용자 버튼
 - [설치 메뉴얼]의 [14. 시스템 초기 설정]에서 사용 유/무를 설정 가능
 - 사용자 버튼을 사용할 경우 [설치 메뉴얼]의 [11. DO릴레이 설정]에서 사용자가 원하는 릴레이를 설정하여 사용
 - 예) 챔버의 램프 점등에 사용
 - 정지 및 프로그램 운전/정지 화면에서 "사용자"버튼을 누르면, 설정된 릴레이가 동작
- 프로그램 운전/정지 버튼

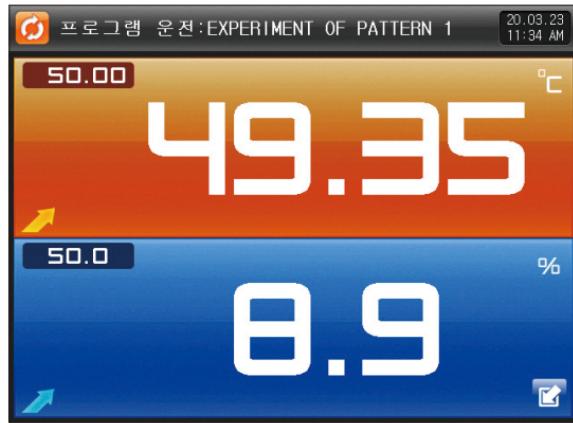

[그림 4-15] 프로그램운전 제1운전 확대 화면

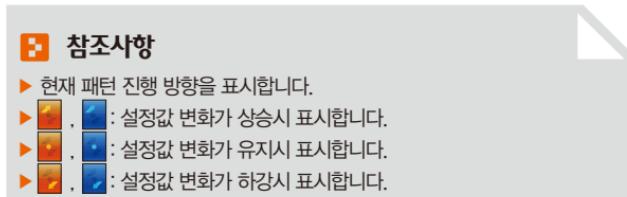

(3) 프로그램운전 제 2 운전화면

- 측정값, 설정값, 출력량 및 램프 동작 상태를 표시하는 화면입니다.
- 가열 · 냉각 제어시 “출력량” 부분을 터치하게 되면, 출력량, 가열량, 냉각량이 번갈아가면서 표시됩니다.

[그림 4-16] 프로그램운전 제 2 운전화면(일반)



[그림 4-17] 프로그램운전 제 2 운전화면(가열 · 냉각)



| | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 상태램프를 표시하며 “ON”상태는 빨간색으로 표시하고, “OFF”상태는 진회색으로 표시 |
| ① | <ul style="list-style-type: none"> • [설치 메뉴얼]의 [14. 시스템 초기 설정]에서 상태 램프를 설정. • [14. 시스템 초기 설정]에서 상태 램프 26개까지 설정 |
| ② | 온도의 제어출력량(MV)을 표시하며, 가열·냉각 제어시 출력량 부분을 터치하면 출력량(MV), 가열량(H.MV), 냉각량(C.MV)이 번갈아가며 표시 |
| ③ | 습도의 제어출력량(MV)을 표시하며, 가열·냉각 제어시 출력량 부분을 터치하면 출력량(MV), 가열량(H.MV), 냉각량(C.MV)이 번갈아가며 표시 |
| ④ | 현재 운전중인 프로그램 패턴번호와 세그먼트번호를 표시 |
| ⑤ | 패턴반복 상태를 표시 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • 패턴 반복횟수: 000/001 앞의 숫자는 반복된 진행횟수를 나타내며, 뒤에 숫자는 설정된 반복횟수를 표시 |

| | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 부분반복 상태를 표시 |
| ⑥ | <ul style="list-style-type: none"> • 세그 반복횟수: 00/00 앞의 숫자는 반복된 진행횟수를 나타내며, 뒤에 숫자는 설정된 반복횟수를 표시 |
| ⑦ | 현재 적용중인 PID그룹의 번호를 표시 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • [설치 메뉴얼]의 [9. PID그룹]에서도 적용된 PID그룹을 확인 가능 |
| ⑧ | 현재 진행중인 세그먼트의 진행시간과 설정시간을 표시 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • 세그시간: 000H00M34S/000H03M52S 앞의 시간은 세그먼트 진행 시간을 나타내며, 뒤에 시간은 [6-1 프로그램 패턴설정]에서 설정된 시간을 표시 |
| ⑨ | 프로그램 운전의 전체 진행시간을 표시 |

(4) 프로그램운전 제 3 운전화면


- 화면의 좌측 부분은 온도 · 습도의 측정값, 설정값을 표시합니다.
- (체크 박스는 데이터의 표시 여부를 설정합니다.
- 기록하고 있는 값들을 내부 메모리에 저장 하려면, 우측 중간에 있는 버튼을 누르면 됩니다.
- 내부 메모리에 저장된 파일중 중요한 파일은 SD 카드에 저장 하시기 바랍니다.
- [3~2 지시값(PV) 그래프 보기]를 참조하여 주시기 바랍니다.
- 현재 기록 되고 있는 온도 · 습도의 측정값, 설정값을 내부 메모리에 저장하는 중에는 SD 카드로 다운로드할 수 없습니다.



① 현재 운전중인 온도, 습도의 측정값, 설정값을 표시.

② 내부 메모리의 용량을 표시

- 샘플링 시간을 1초로 했을 경우 약 90일 동안 저장이 가능

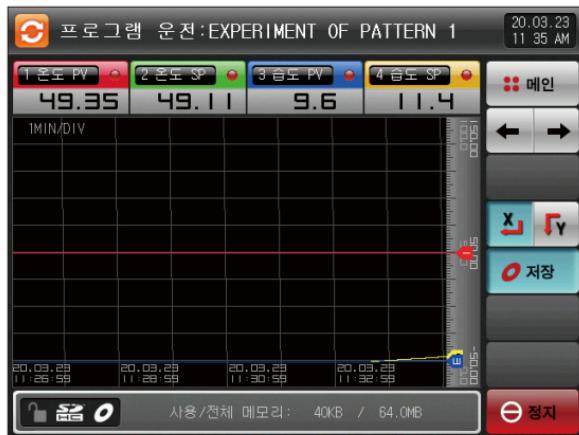

[그림 4-19] 프로그램운전에서 가로 설정화면

그래프 표시 방향을 설정

③ : 세로로 표시

④ : 가로로 표시

④ 현재 기록 되고 있는 온도, 습도의 측정값, 설정값을
메모리(내부메모리, SD 카드)에 저장하는 버튼

(5) 프로그램 운전 종료화면

- 패턴에 저장된 모든 세그먼트의 설정 구간 운전이 종료되면, 아래의 화면처럼 “프로그램 운전이 종료되었습니다.”와 같은 메시지가 나타나면서 프로그램 운전이 종료됩니다.
- 운전중에 “정지” 버튼을 눌러서 강제 종료하게 되면 메시지는 화면에 나타나지 않습니다.
- 운전종료시 운전종료를 나타내는 메시지가 표시될 경우 해당부분을 터치하면 메시지는 사라집니다.(정지 시간설정 운전 종료시 동일)



[그림 4-20] 프로그램운전 종료 화면

(6) 기타 운전화면

- 운전 화면에서의 경고를 표시하는 화면입니다.



[그림 4-21] 메모리 용량 부족시 경고 표시 화면

▣ 참조사항

- 내부 메모리 용량이 60.8M byte 차면 표시 되는 화면입니다.



[그림 4-22] 메모리 용량 꽉 찼을때 경고 표시 화면

▣ 참조사항

- 내부 메모리 용량이 꽉 찼을때 표시 되는 화면입니다.



[그림 4-23] 저장 파일수 부족시 경고 표시 화면

▣ 참조사항

- ▶ 내부 메모리에 저장된 파일의 갯수가 240개가 넘으면 표시되는 화면입니다




[그림 4-24] 저장 파일수 꽉 찼을때 경고 표시 화면

▣ 참조사항

- ▶ 내부 메모리에 저장된 파일의 갯수가 256개로 꽉 찼을때 표시되는 화면입니다

4-3. 오토튜닝과 튜닝점

- 프로그램 운전 중 오토튜닝시 세그먼트가 훌딩되고, 오토튜닝 종료시 세그먼트가 진행합니다.
- 오토튜닝은 컨트롤러가 제어대상체의 특성을 측정, 계산하여 최적의 PID정수를 자동 설정하는 기능입니다.
- 오토튜닝시 컨트롤러는 “2.5주기” 동안 ON/OFF 제어출력을 발생시키며, 이때 제어대상에 리미트 사이클방식을 사용하여, 그 주기와 진폭에 의해 P, I, D값을 자동으로 계산합니다.
- 오토튜닝은 프로그램 · 정치운전에서 모두 가능하며, 현재 설정값에서 오토튜닝하여 설정값이 위치한 PID 그룹에 계산된 P, I, D값을 자동으로 저장해 줍니다.

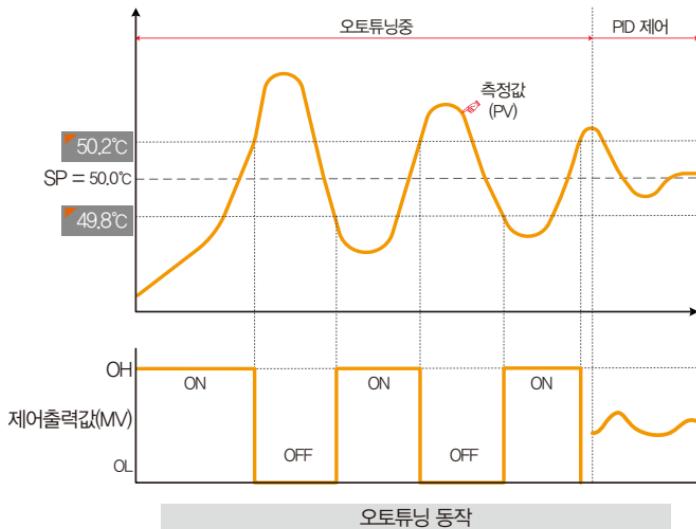

작동시의 주의점

- 오토튜닝중에 현재 설정값(SP)을 변경하여도, 튜닝점은 변경되지 않습니다. 그리고 오토튜닝 종료 후 변경된 현재 설정값(SP)을 목표 설정값(TSP)으로 하여 제어를 시작합니다.
- 오토튜닝중에 입력에 “센서단선”이 발생한 경우에는 오토튜닝이 중단됩니다. 이때 P, I, D값은 이전의 설정값을 유지합니다.
- 오토튜닝의 2주기째의 측정주기가 27시간을 경과할 경우 오토튜닝을 중단합니다.
- 오토튜닝중에 P, I, D 설정값은 변경할 수 있지만, 오토튜닝 종료시 계산에 의해 구해진 P, I, D 값으로 재설정 됩니다.
- 오토튜닝을 강제종료시킨 P, I, D값은 오토튜닝 이전의 설정값을 유지합니다.
- 오토튜닝을 할 때는 설정온도로 안정된 후 온도측을 먼저 오토튜닝하고, 이후 온도가 안정된 후 습도측을 오토튜닝하면 보다 나은 P, I, D 값을 얻을 수 있습니다.

참고사항

▶ 설정값에 따른 오토튜닝 동작 예

- 운전방식 : 정치운전/입력센서 : 온도(PT_1)
- 온도 오토튜닝점 : 0.10% → EUS 0.10% = 0.2°C

- 범위 : -50.00°C ~ 150.00°C
- 현재 설정값(SP) : 50.0°C

- 출력하한(OL) : 0.0%/출력상한(OH) : 100.0%

■ 50.2°C ■ 49.8°C : 오토튜닝점

Part 05

운전 동작 설정

| | |
|-----------------------------|----|
| 5-1 운전방식 설정 | 42 |
| 5-2 퍼지 동작 | 44 |
| 5-3 설정값 변화율(SLOPE) 동작 | 45 |



05. 운전 동작 설정

일반적인 부기기능과 정치운전시 추가설정에 관한 화면입니다.

5-1. 운전방식 설정

- [그림 2-1 메인화면]에서 운전동작 설정을 선택하면 [그림 5-1 운전관련 동작 설정화면]으로 전환됩니다.



운전 모드를 패턴 및 정치운전 중 하나를 선택해서 설정

(운전 중에는 변경 불가)

- 패턴 : 프로그램 운전시 설정
- 정치 : 정치 운전시 설정

정전시 복귀동작을 설정

- 정 지 : 운전 상태에서 정전 후, 복전시 운전 정지 상태로 복귀하는 동작

- ②
- 재시작 : 운전 상태에서 정전 후, 복전시 운전을 처음부터 시작하는 동작

- 연 속 : 운전 상태에서 정전 후, 복전시 정전 이전의 운전 상태로 복귀하는 동작

외란 발생시 제어를 안정화

- ③
- 미동작 : 오버슈트가 발생이 되면 시간이 흐름에 따라 지시값이 안정화
 - 동 작 : 오버슈트 억제 기능이 있어 미동작시보다 빨리 안정화

설정값 변경시 설정된 비율로 자동 증가 또는 감소

- ④
- 정치운전에서만 적용

설정한 시간과 [4-1(3) 정치운전 제 2 운전화면]에서 전체 운전 진행시간이 설정된 시간과 일치 하면 운전이 종료

- ⑤
- 정치운전에서만 사용 가능

메인버튼 제약 설정시, 운전화면에서 메인버튼을 누르면, 암호를 입력할수 있는 키패드가 표시

- ⑥
- [그림 5-2 메인버튼 제약 설정시 화면]참조

⑦ 버튼을 누르면 모든 파라메터의 설정은 불가능

- 화면 이동과 키잠금 해제는 가능

| 파라메터 | 설정범위 | 단위 | 초기값 |
|----------|-----------------------------|-------------|--------------------|
| 운전방식 | 패턴, 정지 | ABS | 패턴 |
| 정전시 복귀동작 | 정지, 재시작, 연속 | ABS | 정지 |
| 퍼지기능 | 미동작, 동작 | ABS | 미동작 |
| 온도 변화율 | T.EUS(0.00 ~ 100.00%) / MIN | T.EUS / MIN | T.EUS(0.00%) / MIN |
| 습도 변화율 | H.EUS(0.0 ~ 100.0%) / MIN | H.EUS / MIN | H.EUS(0.0%) / MIN |
| 시간설정 운전 | 미사용, 사용 | ABS | 미사용 |
| 시간 | 0 ~ 9999 HOUR | ABS | 0 |
| 분 | 0 ~ 59 MIN | ABS | 0 |
| 메인버튼 제약 | 미사용, 사용 | ABS | 미사용 |


| 정전시 복귀동작 | 프로그램 운전 | 정지 운전 |
|----------|-------------------|-------|
| 정지 | 프로그램 정지 | 정지 |
| 재시작 | 첫번째 세그먼트부터 운전 | 운전 |
| 연속 | 정전 전 운전 세그먼트부터 운전 | 운전 |



[그림 5-2] 메인버튼 제약 설정시 화면


5-2. 퍼지 동작

- 일반적으로 운전 시 부하변동이 심하거나 현재 설정값(SP)이 자주 변하는 경우에는 오버슈트가 발생할 수 있습니다.
이때 퍼지기능을 동작시키면 보다 효과적인 제어를 수행할 수 있습니다.
- 퍼지 기능의 내부동작순서 : 오버슈트 조절 시작 시점부터, 현재 설정값(SP) 대신 보조 목표치(SUPER SP)로 제어출력값(MV)을 계산하여 오버슈트를 억제합니다.

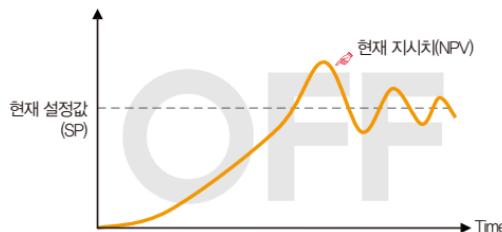

5-3. 설정값 변화율(SLOPE) 동작

- 설정값(SP)을 변경하면, 현재 지시치(PV)에서 설정값까지 일정한 변화율로서 설정값을 변화시킵니다.

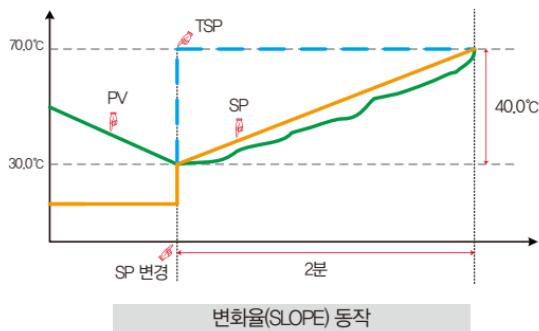

참조사항

- ▶ 운전방식 : 정지운전
- ▶ 온도변화율 : 20.0 °C/분
- ▶ [변경한 SP(TSP) – SP]를 1분당 20.0°C의 기울기로 변화
:(70.0 – 30.0)°C = 40.0°C를 1분당 20.0°C의 기울기로 변화
- ▶ 2분동안 현재 설정값(SP)을 30.0°C에서 70.0°C로 균일한 변화율로 증가시킵니다.

Part
06


프로그램 설정

| | |
|----------------|----|
| 6-1. 프로그램 패턴설정 | 49 |
| 6-2. 패턴 반복설정 | 54 |
| 6-3. 파일 편집 | 56 |
| 6-4. 타임시그널 동작 | 59 |
| 6-5. 대기동작 | 62 |
| 6-6. 실험명칭 설정 | 64 |

프로그램 설정



[그림 6-2] 패턴편집 화면

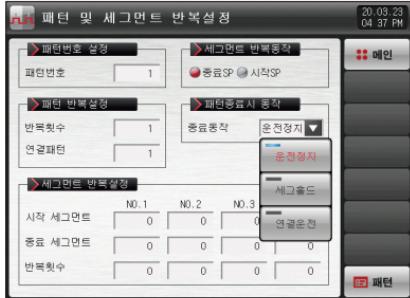

[그림 6-3] 패턴 및 세그먼트 반복설정화면



[그림 6-4] 파일편집 화면



[그림 6-7] 타임시그널 설정 #1



[그림 6-10] 대기동작 설정화면



[그림 6-11] 실험명칭 설정화면



06. 프로그램 설정

- [그림 2-1 메인화면]에서 프로그램설정 버튼을 누르면 [그림 6-1 프로그램 설정화면]으로 전환됩니다.
- 프로그램 운전에 관련된 파라미터를 설정하는 화면 그룹입니다.

[그림 6-1] 프로그램 설정화면



- | | |
|---|---------------------------|
| ① | [그림 2-1 메인화면]으로 이동 |
| ② | 패턴편집 화면으로 이동 |
| ③ | 패턴 및 세그먼트 반복설정하는 화면으로 이동 |
| ④ | 패턴의 복사 및 삭제를 설정하는 화면으로 이동 |
| ⑤ | 타임시그널을 설정하는 화면으로 이동 |
| ⑥ | 대기동작을 설정하는 화면으로 이동 |
| ⑦ | 실험명칭을 설정하는 화면으로 이동 |

6-1. 프로그램 패턴설정

- 패턴번호에 따라서 세그먼트를 설정하는 화면입니다.
- 타임시그널 설정은 [6~4 타임시그널 동작]을 참조하여 주시기 바랍니다.
- 대기 동작은 [6~5 대기동작]을 참고하여 주시기 바랍니다.



①

세그먼트를 설정할 패턴번호를 입력

프로그램 운전시 시작 조건을 설정

- 현재PV
프로그램 운전 시작시 현재 설정값(SP)은 기울기나, 시작설정값(SSP)에 상관없이 현재 지시치(PV)으로부터 시작되어 세그먼트 1(SEG1)에 설정된 현재 설정값(SP1) 까지 설정된 시간(TM1)동안 진행 시간은 설정된 프로그램 패턴의 내용을 참조하여 프로그램 운전시작시점까지 시간이 경과된 것으로 간주하여 잔여 시간을 계산)

②

온도SSP

- 온도SSP
프로그램 운전 시작시 현재 설정값(SP)은 설정된 온도SSP로부터 시작되어 세그먼트1(SEG1)에 설정된 현재 설정값(SP1)까지 설정된 시간(TM1) 동안 진행

습도SSP

- 습도SSP
프로그램 운전 시작시 현재 설정값(SP)은 설정된 습도SSP로부터 시작되어 세그먼트1(SEG1)에 설정된 현재 설정값(SP1)까지 설정된 시간(TM1) 동안 진행

③

운전하고자 하는 세그먼트의 온도 설정값을 설정

④

운전하고자 하는 세그먼트의 습도 설정값을 설정

⑤

운전하고자 하는 세그먼트의 시간을 설정

⑥

운전하고자 하는 세그먼트의 타임시그널을 설정

- 세그먼트마다 4개의 타임시그널을 설정할 수 있으며, 각각의 타임시그널은 18종류 중 선택해서 설정
- [6~4 타임시그널 동작] 참조

- ⑦ 운전하고자 하는 세그먼트의 대기동작 사용 유/무를 선택
• [6~5 대기동작] 참조
- ⑧ 온도 및 습도 세그먼트의 유지동작 사용 유/무를 선택
선택된 세그먼트는 기울기 동작없이 유지로 동작
- ⑨ 세그먼트를 삽입할 때에는 **세그먼트01** (세그먼트01 ~ 99) 버튼 중 선택하여 누르면 **세그먼트01** (세그먼트01 ~ 99) 선택된 버튼과 **삽입** 버튼이 활성화 되며, **삭제** 버튼을 누르면, 선택된 세그먼트 삽입 가능
- ⑩ 세그먼트를 삭제할 때에는 **세그먼트01** (세그먼트01 ~ 99) 버튼 중 선택하여 누르면 **세그먼트01** (세그먼트01 ~ 99) 선택된 버튼과 **삭제** 버튼이 활성화 되며, **삭제** 버튼을 누르면, 세그먼트 삭제 가능
- ⑪ 4개의 세그먼트 단위로 화면을 좌측/우측으로 이동
- ⑫ **패턴** 버튼을 누르면 [그림 6-1 프로그램 설정화면]으로 이동



▲ “패턴번호” 버튼을 누르면, 패턴번호를 설정할 수 있는 입력기가 표시됩니다.



▲ “시작조건” 버튼을 누르면, 시작조건을 설정할 수 있는 입력기가 표시됩니다.





▲ [90.0] (습도) 버튼을 누르면, 설정값을 설정할 수 있는 입력기가 표시됩니다.



▲ [001.00.00] (시간) 버튼을 누르면, 세그먼트의 시간을 설정 할 수 있는 입력기가 표시됩니다.



▲ [00 00 00 00] (타임시그널) 버튼을 누르면, 타임시그널을 설정 할 수 있는 입력기가 표시됩니다.



▲ T/H 유지설정으로 설정한 화면입니다.

| 파라메터 | 설정범위 | 단위 | 초기값 |
|---------------------|-----------------------------------|------|-------------|
| 패턴번호 | 1~120 | ABS | 1 |
| 시작조건 | 현재PV, 온도SSP, 습도SSP | ABS | 현재PV |
| 세그먼트 #n 온도SP | T.EU(0.00~100.00%) | T.EU | T.EU(0.00%) |
| 세그먼트 #n 습도SP | H.EU(0.0~100.0%) | H.EU | H.EU(0.0%) |
| 세그먼트 #n 시간 | -00.00.01(OFF) ~ 999.59.59(시.분.초) | ABS | -00.00.01 |
| 세그먼트 #n 타임시그널 1 ~ 4 | 0 ~ 17 | ABS | 0 |
| 세그먼트 #n 대기동작 사용 | 미사용, 사용 | ABS | 미사용 |
| 세그먼트 #n T/H 유지 설정 | 미사용, 사용 | ABS | 미사용 |

* #n : 1 ~ 99


▣ 참조사항

- ▶ 타임시그널 및 세그경보 입력시 **[ENTER]** 버튼을 눌러서 입력합니다.
- ▶ 입력 화면에서 빠져 나가려면, **[ESC]** 버튼을 선택합니다.
- ▶ [6~4 타임시그널 동작]에서 설정된 값들을 TS1 ~ TS4 버튼을 눌러서 원하는 타임시그널 그룹을 입력할 수 있습니다.

6-2. 패턴 반복설정

- 설정된 패턴의 전체 또는 부분반복에 대한 기능을 설정하는 화면입니다.
- 패턴의 운전 종료시의 동작방법을 설정할 수 있습니다.

[그림 6-3] 패턴 및 세그먼트 반복설정화면

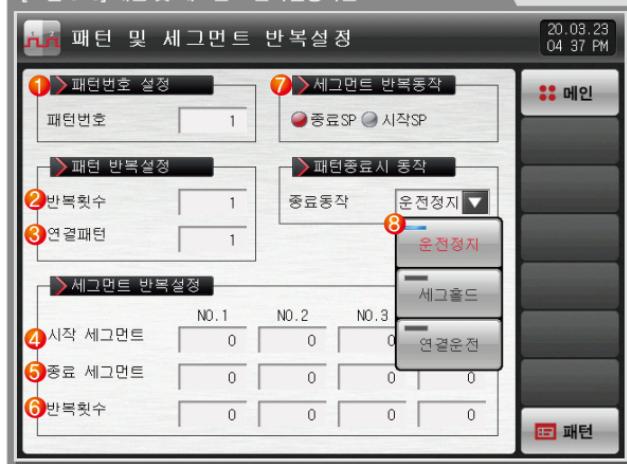

- ① 반복운전을 실행할 패턴번호를 설정
- ② 설정된 패턴의 반복운전 횟수를 설정
- ③ 설정된 패턴의 운전 종료시 연속해서 운전될 패턴의 번호를 설정
- ④ 설정된 패턴중 부분반복 운전을 시작하는 세그먼트를 설정
- ⑤ 설정된 패턴중 부분반복 운전을 종료하는 세그먼트를 설정
- ⑥ 설정된 패턴중 부분반복 운전의 반복횟수를 설정
세그먼트 반복 동작시 시작 SP 값을 설정
- ⑦ • 종료 SP : 마지막 운전한 종료 SP 부터 SP값이 진행
• 시작 SP : 세그먼트의 시작 SP부터 SP값이 진행
- ⑧ 설정된 패턴의 운전이 종료되면, 어떠한 동작을 할 것인지를 설정
• 운전정지 : 패턴종료 시그널을 발생하고, 운전상태는 프로그램 정지
• 세그홀드 : 마지막 운전 설정값으로 운전하며, 홀드상태를 유지
• 연결운전 : 연결패턴에 설정되어 있는 패턴을 운전

| 파라메터 | 설정범위 | 단위 | 초기값 |
|-------------------|------------------|-----|-------|
| 패턴번호 | 1~120 | ABS | 1 |
| 세그먼트 반복동작 | 종료 SP, 시작 SP | ABS | 종료 SP |
| 반복횟수 | 0 (무한반복) ~ 999 | ABS | 1 |
| 연결패턴 | 1~120 | ABS | 1 |
| 패턴종료시 동작 | 운전정지, 세그홀드, 연결운전 | ABS | 운전정지 |
| 반복설정 1~4의 시작 세그먼트 | 0~99 | ABS | 0 |
| 반복설정 1~4의 종료 세그먼트 | 0~99 | ABS | 0 |
| 반복설정 1~4의 반복횟수 | 0~99 | ABS | 0 |

예)

세그먼트 반복 동작 : 종료 SP

– 마지막 운전한 종료 SP 부터 SP값이 진행 합니다.



세그먼트 반복 동작 : 시작 SP

– 세그먼트의 시작 SP부터 SP값이 진행 합니다.



6-3. 파일 편집

- [6-1 프로그램 패턴설정]에서 패턴에 입력된 세그먼트 값들을 다른 패턴으로 복사하거나 삭제할 수 있는 화면입니다.
- 운전중인 패턴번호는 삭제할 수 없습니다.
- 삭제된 패턴은 복원할 수 없습니다.


[그림 6-4] 파일편집 화면



- | | |
|---|-----------------------------------------------------------|
| ① | 복사하고자 하는 원본 패턴의 번호를 설정 |
| ② | 복사의 대상이 되는 시작과 끝 패턴 번호를 설정 • 끝 패턴이 “0”일 경우는 시작패턴만 복사 |
| ③ | 삭제하고자 하는 시작과 끝 패턴 번호를 설정 • 끝 패턴이 “0”일 경우는 시작패턴만 삭제 |
| ④ | [6-1 프로그램 패턴 설정]에서 설정된 총 패턴수를 표시 • 읽기 전용이므로 변경은 불가능 |
| ⑤ | [6-1 프로그램 패턴 설정]에서 설정된 총 세그먼트 수를 표시 • 읽기 전용이므로 변경은 불가능 |
| ⑥ | ①에 설정된 패턴을 ②에 설정된 패턴으로 복사 |
| ⑦ | ③에서 설정된 패턴의 설정값을 초기화 |
| ⑧ | 모든 패턴의 설정값을 초기화 |



[그림 6-5] 파일편집 화면 #1

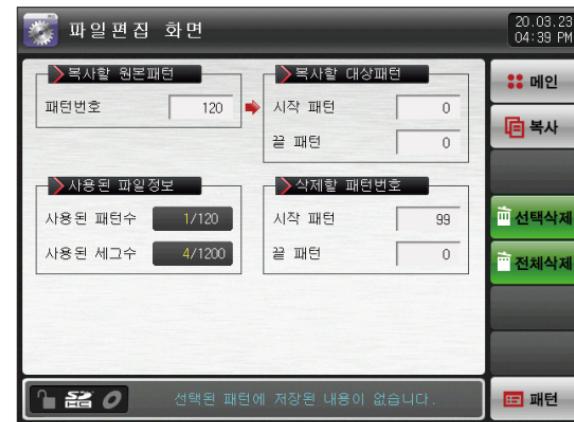

[그림 6-6] 파일편집 화면 #2

▣ 참조사항

- ▶ 패턴 번호를 잘못 입력하여 복사 및 삭제를 하였을 때 화면 하단에 “파라메터의 설정오류입니다.”와 같은 메시지가 표시됩니다.

▣ 참조사항

- ▶ 패턴 번호에 저장된 내용이 있는데 복사 및 삭제를 하였을 때 화면 하단에 “선택된 패턴에 저장된 내용이 없습니다.”와 같은 메시지가 표시됩니다.

| 파라메터 | | 설정범위 | 단위 | 초기값 |
|------|-------|---------|-----|-----|
| 복사 | 패턴번호 | 1~120 | ABS | 0 |
| | 시작 패턴 | 0~120 | ABS | 0 |
| | 끝 패턴 | 0~120 | ABS | 0 |
| 복사 | | 미사용, 사용 | ABS | 미사용 |
| 선택삭제 | 시작 패턴 | 0~120 | ABS | 0 |
| | 끝 패턴 | 0~120 | ABS | 0 |
| 전체삭제 | | 미사용, 사용 | ABS | 미사용 |

| 메시지 표시 | 설명 |
|------------------------|-----------------------------------|
| “선택된 패턴에 저장된 내용이 없습니다” | 패턴 번호에 저장된 내용이 없는데 복사할 경우에 표시됩니다. |
| “선택된 패턴에 복사가 완료되었습니다” | 선택한 패턴 복사가 완료 되었을 경우에 표시됩니다. |
| “선택된 패턴의 삭제가 완료되었습니다” | 선택한 패턴이 삭제 완료 되었을 경우에 표시됩니다. |
| “모든 패턴의 삭제가 완료되었습니다” | 모든 패턴을 삭제 완료 되었을 경우에 표시됩니다. |
| “복사될 패턴이 사용중입니다” | 패턴이 사용중일 경우에 표시됩니다. |

6-4. 타임시그널 동작

- 타임시그널 동작은 ON/OFF 동작, 시간설정 동작으로 구분 되어지며 여기서 설정된 타임시그널은 [6-1 프로그램 패턴설정]의 세그먼트 설정에서 타임시그널 번호(NO.) 설정에 사용됩니다.

(1) 타임시그널 ON/OFF 동작

[그림 6-7] 타임시그널 설정 #1



- ① “0” 선택시 해당되는 세그먼트 운전 시간동안 타임시그널은 OFF 동작
• 읽기 전용이므로 변경은 불가능
- ② “1” 선택시 해당되는 세그먼트 운전 시간동안 타임시그널은 ON 동작
• 읽기 전용이므로 변경은 불가능
- ③ 해당되는 세그먼트 시작점부터 지연시간에서 설정한 시간이 지난후에 타임시그널은 “ON” 동작
• 단, 해당 세그먼트 시간보다 지연시간이 클 경우에는 타임시그널이 미동작
- ④ 해당되는 세그먼트에서 지연시간에 의해 “ON” 동작한 타임시그널은 동작시간에서 설정한 시간 동안만 “ON” 동작
• 단, (지연시간+동작시간)이 해당 세그먼트 시간보다 클 경우에는 해당 세그먼트 운전중에만 타임시그널은 “ON” 되고, 다음 세그먼트에는 미동작
- ⑤ 6개 타임시그널 단위로 화면을 상/하로 이동

(2) 타임시그널 시간설정 동작

- 타임시그널2~17(TS2~17)은 지역시간과 동작시간에 따라서 동작 합니다.



[그림 6-8] 타임시그널 설정 #2



[그림 6-9] 타임시그널 설정 #3

| 파라메터 | 설정범위 | 단위 | 초기값 |
|------|-----------------------------------|-----|-----------|
| 지역시간 | 000.00.00(OFF) ~ 999.59.59(시,분,초) | ABS | 000.00.00 |
| 동작시간 | 000.00.00(OFF) ~ 999.59.59(시,분,초) | ABS | 000.00.00 |


(3) 타임시그널 입력시 동작의 예

| 설정 | | 타임시그널 동작 | | |
|---------------------------------|---------------------|----------|--|-----------------------------------------------|
| 세그먼트 N시간 ≥ 지연시간 + 동작시간 | 1. 지연시간 = 000.00.00 | ON | | OFF |
| | | 타임시그널 | | 세그먼트 (n-1)세그먼트 시간 n세그먼트 시간 (n+1)세그먼트 시간 |
| 세그먼트 N시간 < 지연시간 + 동작시간 | 2. 지연시간 ≠ 000.00.00 | ON | | OFF |
| | | 타임시그널 | | 세그먼트 (n-1)세그먼트 시간 n세그먼트 시간 (n+1)세그먼트 시간 |
| 세그먼트 N시간 〈 지연시간 + 동작시간 | 3. 지연시간 = 000.00.00 | ON | | OFF |
| | | 타임시그널 | | 세그먼트 (n-1)세그먼트 시간 n세그먼트 시간 (n+1)세그먼트 시간 |
| 다음 세그먼트에는 영향을 주지 않습니다. | 4. 지연시간 ≠ 000.00.00 | ON | | OFF |
| | | 타임시그널 | | 세그먼트 (n-1)세그먼트 시간 n세그먼트 시간 (n+1)세그먼트 시간 |

6-5. 대기동작



- 프로그램 운전중 대기동작을 하기위한 온도 · 습도 대기범위 및 시간을 설정하는 화면입니다.
- 이곳에서 설정된 대기동작은 [6-1 프로그램 패턴설정]에 적용됩니다.
- 대기 동작의 정의
 - 대기동작진입조건("OR"조건) : 온도나 습도 중 하나라도 설정된 세그먼트 시간내에 대기동작 설정범위내에 진입하지 못할 때
 - 대기동작해제조건("AND"조건) : 온도나 습도 모두 대기동작 설정범위내에 진입할 때
 - 대기시간을 설정하지 않으면(초기차) 대기시간은 무한값을 가집니다.

[그림 6-10] 대기동작 설정화면

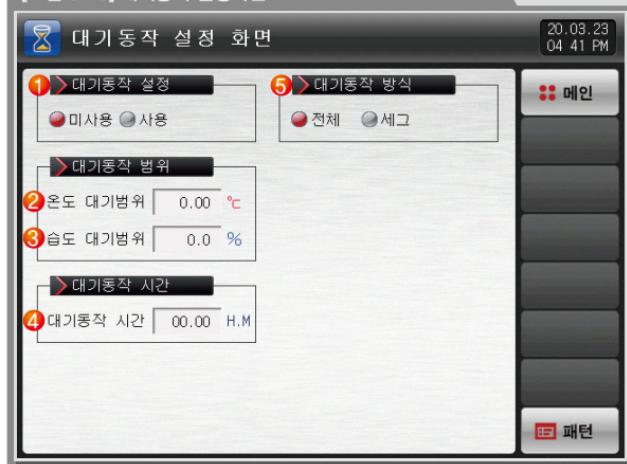

- | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | 대기동작의 사용 유/무를 설정 |
| ② | 대기동작을 적용할 온도범위를 설정 |
| ③ | 대기동작을 적용할 습도범위를 설정 |
| ④ | 온도 또는 습도측 지시값(TEMP PV or HUMI PV)이 대기동작범위에 진입하지 못할 때, 적용될 대기시간을 설정 <ul style="list-style-type: none">• 대기동작 시간을 "00.00"으로 설정하면, 대기 동작 범위에 진입할때 까지 무한대기 |
| ⑤ | 대기동작 방식을 "전체" 또는 "세그먼트"로 할 것인지를 설정 <ul style="list-style-type: none">• 전체 : [6-1 프로그램 패턴설정]에서 설정된 전체 세그먼트에 대기동작을 적용• 세그 : [6-1 프로그램 패턴설정]에서 대기동작 항목을 선택한 세그먼트만 대기동작을 적용 |

| 파라메터 | 설정범위 | 단위 | 초기값 |
|---------|---------------------|-------|--------------|
| 대기동작 설정 | 미사용, 사용 | ABS | 미사용 |
| 온도 대기범위 | T,EUS(0.00~100.00%) | T,EUS | T,EUS(0.00%) |
| 습도 대기범위 | H,EUS(0.0~100.0%) | H,EUS | H,EUS(0.0%) |
| 대기동작 시간 | 00.00~99.99 (시·분) | ABS | 00.00 |
| 대기동작 방식 | 전체, 세그 | ABS | 전체 |

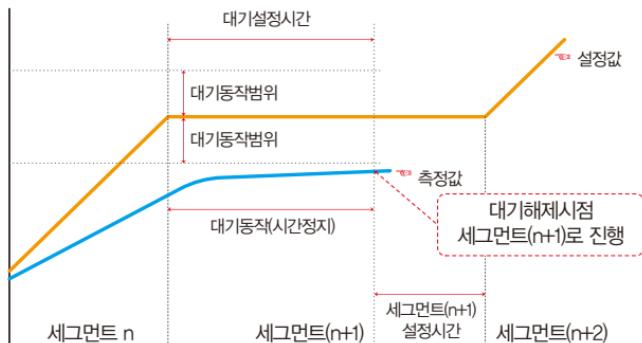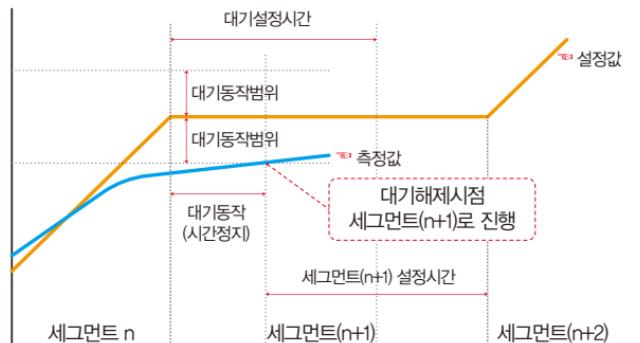

▣ 참조사항

- ▶ 대기동작과 대기시간의 상호 관계에 관한 그래프입니다.
- ▶ 대기동작범위 : 온도일 경우에는 온도 대기동작범위, 습도일 경우에는 습도 대기동작범위를 나타냅니다.

6-6. 실험명칭 설정

- 각각의 패턴에 실험 명칭을 설정할 수 있습니다.([4-2(2) 프로그램운전 제 1 운전화면]을 참조)

[그림 6-11] 실험명칭 설정화면



① 각 패턴의 실험명칭을 입력

② 다음 또는 이전의 실험명칭화면으로 전환



[그림 6-12] 실험명칭 입력화면

참고사항

- EXPERIMENT OF PATTERN 1 버튼을 누르면, 실험명칭을 설정 할 수 있는 입력기가 표시됩니다.

| 파라메터 | 설정범위 | 단위 | 초기값 |
|------------|------------------------|-----|------------------------------|
| 실험명칭 1~120 | 0~9, A~Z, 특수문자 (최대24자) | ABS | EXPERIMENT OF PATTERN 1~ 120 |

Part 07

예약운전 설정 66



07. 예약운전 설정

- [그림 2-1 메인화면]에서 예약운전 설정 버튼을 누르면 [그림 7-1 시간 설정화면]으로 전환됩니다.
- 현재 시각 및 예약운전 시각을 설정할 수 있는 화면입니다.

[그림 7-1] 시간 설정화면

현재 시각 및 예약운전 시각 설정

20.03.23
05' 15 PM

① 현재 시각

| | |
|-------|--------|
| 년 | 2020 Y |
| 월 | 3 M |
| 일 | 23 D |
| 오전/오후 | 오후 ▼ |
| 시간 | 5 H |
| 분 | 15 M |

② 예약운전 시각

| | |
|-------|--------|
| 년 | 2020 Y |
| 월 | 1 M |
| 일 | 1 D |
| 오전/오후 | 오전 ▼ |
| 시간 | 12 H |
| 분 | 0 M |

메인

③ 예약

① 현재 년, 월, 일 및 시간을 설정

• 측정값 기록 및 운전중에는 현재시간 변경 불가능

② 예약운전을 위한 년, 월, 일 및 시간을 설정

③ 예약 버튼을 누르면, 설정된 예약 시간에 운전 가능

• 예약 버튼을 누르면, [그림 7-2 운전 예약설정화면]처럼 운전 화면에 예약시간을 명시



[그림 7-2] 운전 예약설정화면(프로그램 운전)



[그림 7-3] 운전 예약설정화면(정치 운전)

| 파라메터 | 설정범위 | 단위 | 초기값 |
|--------|-----------------|-----------|-----|
| 현재시각 | 년 | 2000~2099 | ABS |
| | 월 | 1~12 | ABS |
| | 일 | 1~31 | ABS |
| | 오전/오후 | 오전, 오후 | ABS |
| | 시간 | 1~12 | ABS |
| | 분 | 0~59 | ABS |
| 예약운전시각 | 년 | 2000~2099 | ABS |
| | 월 | 1~12 | ABS |
| | 일 | 1~31 | ABS |
| | 오전/오후 | 오전, 오후 | ABS |
| | 시간 | 1~12 | ABS |
| | 분 | 0~59 | ABS |
| 예약 | 예약을 할 경우 클릭합니다. | | |

※ AM12:00 : 새벽 00:00/PM12:00 : 오후 12:00

Part
08

화면표시 설정

| | |
|--------------------|----|
| 8-1. 화면표시 설정 | 71 |
| 8-2. 터치스크린 교정 설정 | 72 |
| 8-3. DI 에러 발생이력 보기 | 74 |

화면표시 설정



[그림 8-1] 화면표시 설정화면



[그림 8-8] DI 에러 발생이력 화면



08. 화면표시 설정

8-1. 화면표시 설정

- [그림 2-1 메인화면]에서 화면표시 설정 버튼을 누르면 [그림 8-1 화면표시 설정화면]으로 전환됩니다.

[그림 8-1] 화면표시 설정화면



참고사항

- 내부 메모리에 저장할 수 있는 파일의 개수는 256개로 제한 됩니다.
256개 초과시 내부메모리 삭제 후 사용 바랍니다.

백라이트 절전시간을 설정

- 절정동작시간은 버튼 조작이 없을 때 백라이트가 OFF되는 동작시점을 설정

운전화면의 습도 표시방식을 설정

다음과 같은 경우 습도 지시치(PV)를 표시하고 이 외에는 “—.”를 표시

① 자동

- 온도측 설정값(SP)이 상대습도 표시조건(DRY LIMIT)의 범위내인 경우
- 온도측 지시치(PV)가 0.0~100.0°C 범위내인 경우
- 습도측 설정값(SP) ≠ 0.0% 인 경우

② 수동

- 자동에서와 같이 온도측 설정값(SP), 지시치(PV)에 따라 습도를 표시하며, 습도측 설정값(SP) = 0.0% 인 경우에도 습도를 표시

③ LCD의 밝기는 - . + 버튼을 이용해서 조절

내부 메모리의 총 용량 및 사용 용량, 저장 가능한 총 파일개수 및 저장된 파일 개수 표시

- 경고 표시 : 운전 화면에서 경고 표시 (메모리 용량 부족, 저장 파일수 초과)의 사용 유/무를 , 버튼을 사용하여 설정

⑤ 현 화면에서 다음 화면으로 이동

⑥ 터치스크린 교정

⑦ 내부 메모리에 저장된 모든 파일을 삭제

| 파라메터 | 설정범위 | 단위 | 초기값 |
|----------|----------|----------------------|-----|
| 절전동작시간 | 0~99 MIN | ABS | 10 |
| 습도 표시 | 자동, 수동 | ABS | 자동 |
| LED 밝기 | 1 ~ 8 | ABS | 8간 |
| 터치스크린 교정 | | 터치스크린을 교정할 경우 클릭합니다. | |

8-2. 터치스크린 교정 설정

- 터치스크린 교정 화면에서 좌/우측 상단, 좌/우측 하단. 중앙의 빨간점을 누르면 터치스크린을 교정할 수 있습니다.
- 터치스크린 교정 화면에서 를 누르면 터치스크린 교정이 중단되고 저장되지 않으며, [그림 8-1 화면표시 설정화면]으로 이동됩니다.



[그림 8-2] 터치스크린 교정 화면 #1



[그림 8-3] 터치스크린 교정 화면 #2

[터치스크린 교정]

(2) 빨간점을 터치하세요



◀ 복귀

[그림 8-4] 터치스크린 교정 화면 #3

[터치스크린 교정]

(4) 빨간점을 터치하세요



◀ 복귀

[그림 8-6] 터치스크린 교정 화면 #5

[터치스크린 교정]

(3) 빨간점을 터치하세요



◀ 복귀

[그림 8-5] 터치스크린 교정 화면 #4

[터치스크린 교정]

(5) 빨간점을 터치하세요

◀ 복귀

[그림 8-7] 터치스크린 교정 화면 #6

8-3. DI 에러 발생이력 보기

- 에러가 발생된 DI 종류와 날짜, 시간을 표시해주는 화면입니다.
- 에러 이력은 총 30개 까지 저장하며, 그 후에 발생된 이력은 맨 처음 저장된 이력을 삭제후 발생된 이력을 저장 합니다.

[그림 8-8] DI 에러 발생이력 화면

The screenshot shows a software interface titled 'DI 에러 발생 이력 표시'. On the left, a list of errors is displayed in a table format:

| NO. | 날짜 | 내용 |
|-------|--------------------|-------------------------|
| NO. 1 | 2020/03/18 02:13PM | THE DI1 ERROR OCCURRED |
| NO. 2 | 2020/03/18 02:13PM | THE DI3 ERROR OCCURRED |
| NO. 3 | 2020/03/18 02:14PM | THE DI5 ERROR OCCURRED |
| NO. 4 | 2020/03/18 02:14PM | THE DI7 ERROR OCCURRED |
| NO. 5 | 2020/03/18 02:14PM | THE DI9 ERROR OCCURRED |
| NO. 6 | 2020/03/18 02:14PM | THE DI11 ERROR OCCURRED |
| NO. 7 | 2020/03/18 02:14PM | THE DI13 ERROR OCCURRED |
| NO. 8 | 2020/03/18 02:14PM | THE DI15 ERROR OCCURRED |
| NO. 9 | 2020/03/18 02:14PM | THE DI16 ERROR OCCURRED |

On the right side of the screen, there are three numbered callout points:


- ① DI 에러 발생시 이력을 표시
 - [설치 메뉴얼]의 [12-2 에러 명칭]에서 설정된 명칭이 표시
 - 읽기 전용이므로 변경은 불가능
- ② DI 에러 발생이력 전체를 삭제
- ③ 다음 또는 이전의 에러이력을 확인

Below the screen, a parameter configuration table is shown:

| 파라메터 | 설정범위 | 단위 | 초기값 |
|------|---------|-----|-----|
| 전체지움 | 미사용, 사용 | ABS | 미사용 |



[그림 8-9] DI 에러 표시 방식이 글씨인 화면

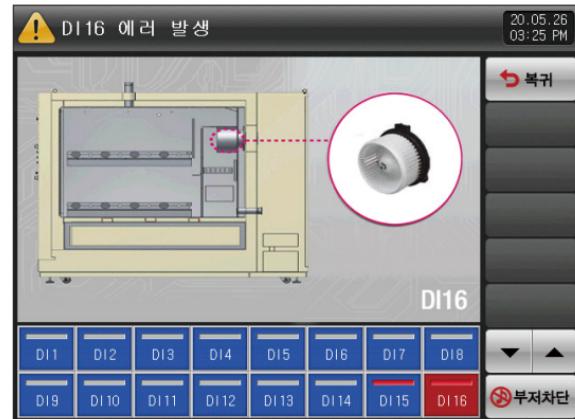

[그림 8-10] DI 에러 표시 방식이 사진인 화면

▣ 참조사항

- ▶ DI 에러 발생시 화면입니다.
- ▶ 글씨 및 사진 화면 설정은 [설치 메뉴얼]의 [12. DI기능 및 동작 설정]에서 설정할 수 있습니다.
- ▶ 버튼을 누르면 DI 에러 화면에서 빠져나와 운전화면으로 전환합니다.
- ▶ DI 발생 후 버튼을 통해 화면을 빠져나가면 1분동안 동일한 DI 에러 발생을 무시합니다.(여기서 무시란 DI 에러 화면을 의미합니다.)
예) DI1이 발생중인 상태에서 “복귀”로 빠져나가면 DI1이 발생중일지라도 1분동안 무시하고 1분후에도 DI1이 발생 상태이면 DI 에러 화면을 표시합니다.
- ▶ 버튼은 DI 에러가 발생할 때 나는 경고음을 차단하는 버튼입니다.
예) 램프의 상태에 따른 설명
 - DI 에러 미발생("OFF" 상태) (글씨, 사진)
 - DI 에러 발생("ON" 상태) (글씨, 사진)
 - DI 에러 발생후 해제("ON" 후 "OFF" 상태) (글씨, 사진)

Part 09

통신 에러


77



09. 통신 에러



[그림 9-1] 제어 유닛 통신 에러 화면

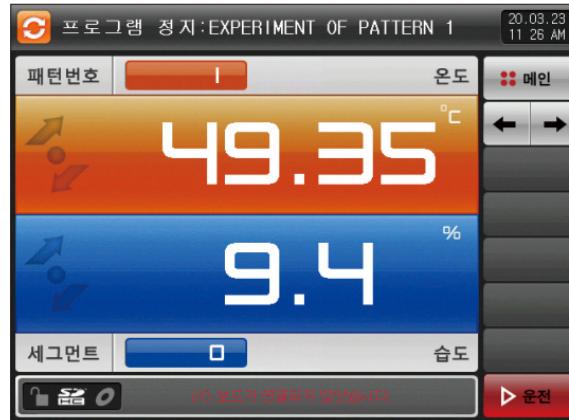

[그림 9-2] I/O 보드 통신 에러 화면

▣ 참조사항

- ▶ 디스플레이와 제어 유닛간의 통신이 잘못 되었을 경우

[그림 9-1 제어 유닛 통신 에러 화면]과 같이 화면 하단에
“제어부가 연결되지 않았습니다.” 와 같은 메시지가 표시됩니다.

- ▶ 제어 유닛과 I/O 보드 통신 통신이 잘못 되었을 경우

[그림 9-2 I/O 보드 통신 에러 화면]과 같이 화면 하단에
“I/O 보드가 ‘연결되지 않았습니다.’” 와 같은 메시지가 표시됩니다.

- ▶ 통신이 안되는 현상 : 통신 케이블 불량,

통신 케이블 연결 상태 불량

공학단위(ENGINEERING UNITS) - EU, EUS


센서 종류(IN-T)나 입력 범위의 상한·하한값(INRH, INRL)을 변경하면 EU(), EUS()로 표기된 파라미터는 기존 DATA에 비례해서 변경됩니다.

(단, 범위 상한·하한 설정값은 초기화 됩니다.)

메뉴얼 및 통신 설명서는 홈페이지에서 다운받으시기 바랍니다.

EU(): 계기(INSTRUMENT)의 범위(RANGE)에 따른 공학단위(ENGINEERING UNIT)의 값(VALUE)

EUS(): 계기(INSTRUMENT)의 전범위(SPAN)에 따른 공학단위(ENGINEERING UNIT)의 범위(RANGE)

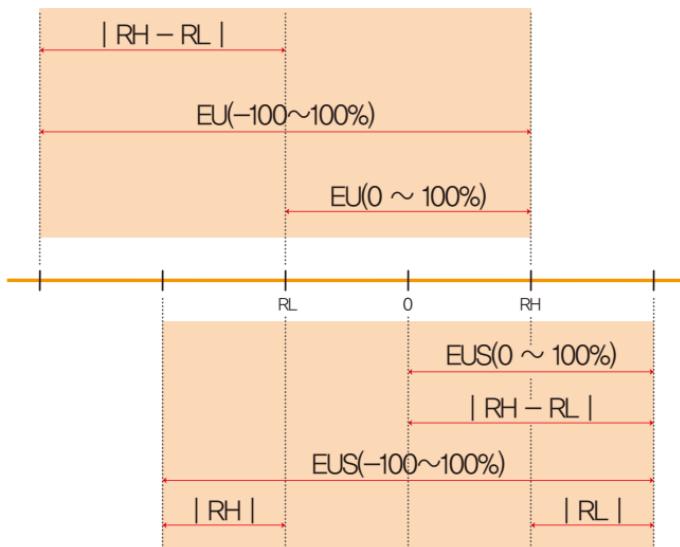

▶ EU(), EUS()의 범위

| | 범위 | 중심점 |
|------------------|-----------------------------------|------------------------|
| EU(0 ~ 100%) | $RL \sim RH$ | $ RH - RL / 2 + RL$ |
| EU(-100 ~ 100%) | $-(RH - RL + RL) \sim RH$ | RL |
| EUS(0 ~ 100%) | $0 \sim RH - RL $ | $ RH - RL / 2$ |
| EUS(-100 ~ 100%) | $- RH - RL \sim RH - RL $ | 0 |

(예)

▶ INPUT = PT_1

▶ RANGE = -90.00°C (RL) ~ 200.00°C (RH)

| | 범위 | 중심점 |
|------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| EU(0 ~ 100%) | $-90.00 \sim 200.00^{\circ}\text{C}$ | 55.00°C |
| EU(-100 ~ 100%) | $-380.00 \sim 200.00^{\circ}\text{C}$ | -90.00°C |
| EUS(0 ~ 100%) | $0 \sim 290.00^{\circ}\text{C}$ | 145.00°C |
| EUS(-100 ~ 100%) | $-290.00 \sim 290.00^{\circ}\text{C}$ | 0.00°C |

RL : 입력 범위 하한값

RH : 입력 범위 상한값

MEMO

MEMO



TEMI2000 SERIES A/S 관련문의

A/S 문의 시에는 TEMI2000 모델명,

고장상태, 연락처를 알려주세요.

T : 032-326-9120

F : 032-326-9119



TEMI2000 SERIES 고객문의처

견적 문의 / 제품 문의 / 사양 문의

자료 요청 / 기타 문의

- 인터넷

www.samwontech.com

-
- 이메일

webmaster@samwontech.com

sales@samwontech.com



(주) 삼원테크놀로지 SAMWON TECHNOLOGY CO.,LTD.
경기도 부천시 송내대로388, 202-703 (약대동, 테크노파크2단지)
T +82-32-326-9120 **F** +82-32-326-9119 **E** webmaster@samwontech.com



6th Edition of TEMI2000 Series IM : MAR. 27. 2020